



Régie du SDDEA

*Cité administrative des Vassaulles
CS 23076 - 10012 TROYES CEDEX*

Date de convocation :

06 05 2022

Date d'affichage :

06 05 2022

Nombre de membres : 33

**Nombre de membres en
exercice :** 33

**Nombre de membres qui
assistent à la séance :** 19

Ayant pris part au vote :

26 dont 7 procurations

Résultat du vote :

Pour : 26

Contre : 0

Abstention : 0

Avis du Bureau Syndical :

Favorable : 4

Défavorable : 0

Abstention : 0

Extrait du registre des délibérations

Séance du 13 05 2022

L'an deux mille vingt-deux, le treize mai à neuf heures trente, les membres du Conseil d'Administration légalement convoqués se sont réunis en salle du Conseil du Centre des Congrès, sous la présidence de Monsieur Nicolas Juillet, Président de la Régie du SDDEA.

Sont présents :

Mmes et MM. JUILLET, HOMEHR, AUBRY, BOISSEAU, DRAGON, FIGIEL, FINELLO, GAUDY, GERMAIN, JACQUARD, LAMY, LEROY, MAILLAT, MAILLET, MANDELLI, MASURE, PACKO, POILVE, ZAJAC.

Sont excusés et donnent procuration :

M. BAILLY-BAZIN donne procuration à Mme GAUDY
M. BRET donne procuration à M. BOISSEAU
M. DUQUESNOY donne procuration à Mme HOMEHR
M. HILTZER donne procuration à M. JUILLET
Mme LANTHIEZ donne procuration à M. LAMY
Mme LE CORRE donne procuration à M. MANDELLI
Mme THOMAS donne procuration à M. BOISSEAU

Sont Absents :

MM. BOULARD, GROSJEAN, GUNDALL, JAY, LEIX, PELOIS, VIART.

Assiste également à la réunion :

M. GILLIS, Directeur Général de la Régie du SDDEA.

Secrétaire de séance :

M. FIGIEL a été élu secrétaire de séance.

**Au titre du Bureau Syndical hors membre du Conseil
d'Administration y compris procurations :**

MM. BANACH, BOYER, BRIQUET, LAGOGUEY.

**OBJET DE LA
DELIBERATION**

Demande de subvention au Conseil Départemental de l'Aube au titre de la mise en place de dispositifs liés à l'autosurveillance réglementaire et à la sécurité des personnels

Pièce-jointe : Dossier technique

Vu le Syndicat Mixte Ouvert de l'Eau, de l'Assainissement Collectif, de l'Assainissement Non Collectif, des Milieux aquatiques et de la Démoustication (SDDEA), créé depuis le 1^{er} juin 2016 en application de l'arrêté préfectoral DCDL-BCLI 201681-0003 du 21 Mars 2016 ;

Vu les statuts du SDDEA dans leur version en vigueur à la date de la séance ;

Vu la délibération n° 3 du Syndicat SDDEA en date du 2 juin 2016, portant création de la Régie du SDDEA ;

Vu les statuts de la Régie du SDDEA dans leur version en vigueur à la date de la séance ;

Vu la délibération du Conseil d'Administration n°CA20201022_4 du 22 octobre 2020 relative aux pouvoirs du Directeur Général de la Régie ;

Vu le Code général des collectivités territoriales.

LE PRESIDENT EXPOSE AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Les études établies par la Régie du SDDEA sont détaillées dans le dossier technique, joint à la présente délibération.

Pour ces travaux dont le coût total est estimé à 63 300 € HT, la Régie du SDDEA peut solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de l'Aube au titre de la mise en place de dispositifs liés à l'autosurveillance réglementaire et à la sécurité des personnels.

Le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit

Subvention du Conseil Départemental de l'Aube (20 % de 63 300 € HT, montant éligible)	12 660 €
A la charge de la Régie du SDDEA	<u>50 640 €</u>
Montant TOTAL HT	63 300 €

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE :

- **D'ADOPTER** tous les projets présentés et validés par chaque COPE concerné ainsi que les devis correspondants établis par la Régie du SDDEA ;
- **D'ADOPTER** le plan de financement proposé par Monsieur le Président ;
- **DE SOLLICITER** auprès du Conseil Départemental de l'Aube la programmation d'une aide financière à partir des crédits du département au titre de la mise en place de dispositifs liés à l'autosurveillance réglementaire et à la sécurité des personnels ;
- **DE DONNER** tout pouvoir au Directeur Général de la Régie du SDDEA à signer tout acte administratif, juridique, financier ou technique, notamment de nature conventionnelle, à intervenir en application ou en exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.ⁱ

**Pour extrait conforme,
Le Président,**



Nicolas JUILLET

Nicolas JUILLET
2022.06.02 16:07:51 +0200
Ref:20220519_104206_1-3-S
Signature numérique
le Président

Nicolas JUILLET

ⁱ *La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne (R.421-1 du code de justice administrative) dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par les services du contrôle de légalité.*



RÉGIE DU SDDEA

Assainissement des eaux usées des communes rurales

MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS LIÉS A L'AUTO-SURVEILLANCE REGLEMENTAIRE ET A LA SÉCURITÉ DES PERSONNELS

DOSSIER TECHNIQUE

Sommaire :

**TABLEAU RÉCAPITULATIF
MÉMOIRES DESCRIPTIFS
PROPOSITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES DES TRAVAUX
PLANS DE SITUATION OU SYNOPTIQUES**

Dossier établi par Michel CONROUX
à Troyes le 2/05/2022
Le Directeur industriel,

Dossier adopté par délibération

Stephane GILLIS
2022.05.17 15:30:28 +0200
Ref:20220512_160941_1-2-O
Signature numérique
le Directeur

Stéphane GILLIS

Stéphane GILLIS

---
DEMANDE DE SUBVENTION---
Tableau récapitulatif des travaux - REUNION DU CA-BS DU 13/05/2022

N°	REGIE DU SDDEA - BA ASSAINISSEMENT	Lieu de travaux	Canton	N° dossier	Nature des opérations	Nature des travaux	Total HT	Total HT subventionnable	Montant HT subvention
1	COPE AC ESSOYES - LANDREVILLE - LOCHES	Station de traitement des eaux usées de Loches sur Ource	Bar sur Seine	12-21i1772	Mise en place d'un dispositif lié à l'auto-surveillance réglementaire et à la sécurité des personnels	Installation d'un débitmètre à la station de traitement des eaux usées au point Sandre A2	12 400,00 €	12 400,00 €	2 480,00 €
2	COPE AC HAUTE SEINE	Poste de Refoulement principal de Clérey	Vendeuvre sur Barse	12-21i2243	Mise en place d'un dispositif lié à l'auto-surveillance réglementaire et à la sécurité des personnels	Installation d'un débitmètre électromagnétique en aval du poste de refoulement des eaux usées dans le cadre du diagnostic permanent	15 600,00 €	15 600,00 €	3 120,00 €
3	COPE AC RADONVILLIERS	Poste de refoulement principal dit du Camping	Brienne le Château	12-22i1358	Mise en place d'un dispositif lié à l'auto-surveillance réglementaire et à la sécurité des personnels	Installation d'un dispositif de télégestion au poste de refoulement principal - point Sandre A3	4 000,00 €	4 000,00 €	800,00 €
4	COPE AC VENDEUVRE/BARSE	Station de traitement des eaux usées de Vendeuvre sur Barse	Vendeuvre sur Barse	12-21i1732	Mise en place d'un dispositif lié à l'auto-surveillance réglementaire et à la sécurité des personnels	Installation d'un débitmètre pour mesurer le débit du Point Sandre A2	12 400,00 €	12 400,00 €	2 480,00 €
5	COPE AC VENDEUVRE/BARSE	Poste de refoulement principal dit du Centre de secours	Vendeuvre sur Barse	12-21i1763	Mise en place d'un dispositif lié à l'auto-surveillance réglementaire et à la sécurité des personnels	Installation d'un débitmètre au point de déversement A1 dans le cadre du scenario Sandre	13 200,00 €	13 200,00 €	2 640,00 €
6	COPE AC VILLENAUXE LA GRANDE	Station de traitement des eaux usées de Villenauxe la Grande	Nogent sur Seine	12-22i2936	Mise en place d'un dispositif lié à l'auto-surveillance réglementaire et à la sécurité des personnels	Installation d'un débitmètre électromagnétique sur la production de boues au point Sandre A6	4 800,00 €	4 800,00 €	960,00 €
MONTANT TOTAL HORS TAXES							63 300,00 €	63 300,00 €	12 660,00 €

Montant restant à la charge de la Régie du SDDEA 50 640,00 €



RÉGIE DU SDEA

MEMOIRE EXPLICATIF ET JUSTIFICATIF

Référence du dossier	12-21i1772	
Collectivité	REGIE DU SDEA - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF COPE AC ESSOYES - LANDREVILLE - LOCHES	
Canton	Bar sur Seine	
Nature des opérations	Opérations destinées à la collecte et au traitement des eaux usées domestiques	
	Mise en place d'un dispositif lié à l'auto-surveillance réglementaire et à la sécurité des personnels	
	Installation d'un débitmètre à la station de traitement des eaux usées au point Sandre A2	
Lieu des travaux	Station de traitement des eaux usées de Loches sur Ource	
Justification des travaux	<p>La mesure et l'enregistrement en continu du débit sur ce point réglementaire sont imposés par l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS.</p> <p>La mesure du volume journalier par sous-bassin de collecte corrélée à la pluviométrie et à la niveaumétrie de la nappe permet d'estimer les volumes d'eaux claires d'origine météorites ou d'infiltration. Le suivi de ces indicateurs permet de sectoriser les entrées d'eaux claires parasites et également d'évaluer l'efficacité des travaux de renouvellement des réseaux.</p> <p>Le Service de la Police de l'Eau a demandé l'installation de cet équipement dont l'absence actuelle engendre une non conformité réglementaire.</p>	
Descriptif des travaux	<ul style="list-style-type: none"> - Ouverture d'une tranchée de 20 ml, fourniture et pose de gaines et câbles électriques, y compris passage en fondation local technique, évacuation des déblais et remblayage en concassé 0/20 avec compactage - Dégagement de la conduite de refoulement, arrêt du pompage, vidange de la conduite, coupes sur conduite, fourniture et pose d'un regard béton 1000 x 1000 x 1000 avec tampon composite PE, - Installation d'un débitmètre électromagnétique avec raccordement hydrauliques, remise en service du refoulement, - Raccordement électrique dans l'armoire de commande, et sur l'automate de télégestion, - Paramétrage de la télégestion et de la supervision. 	
Montant total des travaux	12 400,00 € HT	soit 12 400,00 € TTC
	Voir la proposition technique et financière et le schéma synoptique des ouvrages ci-après.	
Montant total HT des travaux éligibles	12 400,00 € HT	
Plan de financement	- Subvention du Conseil Départemental de l'Aube	2 480,00 €
	12 400,00 € 20% de 12 400,00 €	
	- Participation de la RÉGIE DU SDEA - COPE	9 920,00 €
	- TVA	- €
	- Montant total TTC	12 400,00 €

RÉGIE DU SDEA - COPE d'Essoyes / Landreville / Loches sur Ource
Schéma synoptique du réseau d'eaux usées





RÉGIE DU SDDEA

MEMOIRE EXPLICATIF ET JUSTIFICATIF


Référence du dossier	12-21i2243
Collectivité	REGIE DU SDDEA - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF COPE AC HAUTE SEINE
Canton	Vendeuvre sur Barse
Nature des opérations	Opérations destinées à la collecte et au traitement des eaux usées domestiques Mise en place d'un dispositif lié à l'auto-surveillance réglementaire et à la sécurité des personnels Installation d'un débitmètre électromagnétique en aval du poste de refoulement des eaux usées dans le cadre du diagnostic permanent
Lieu des travaux	Poste de Refoulement principal de Clérey
Justification des travaux	La mise en place du diagnostic permanent des ouvrages est imposé par le code de l'environnement et notamment par l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. La mesure du volume journalier par sous-bassin de collecte corrélée à la pluviométrie et à la niveaumétrie de la nappe permet d'estimer les volumes d'eaux claires d'origine météorites ou d'infiltration. Le suivi de ces indicateurs permet de sectoriser les entrées d'eaux claires parasites et également d'évaluer l'efficacité des travaux de renouvellement des réseaux.
Descriptif des travaux	- Terrassement pour dégagement de la conduite de refoulement, arrêt du pompage, vidange de la conduite, coupes sur conduite, fourniture et pose d'un regard béton 1000 x 1000 x 1000 avec tampon composite PE, - Installation d'un débitmètre électromagnétique avec raccordement hydrauliques, remise en service du refoulement, pose de gaines et de câbles, évacuation des déblais et remblayage en concassé 0/20 avec compactage, - Raccordement électrique dans l'armoire de commande, et sur l'automate de télégestion, - Paramétrage de la télégestion et de la supervision.
Montant total des travaux	15 600,00 € HT soit 15 600,00 € TTC Voir la proposition technique et financière et le schéma synoptique des ouvrages ci-
Montant total HT des travaux éligibles	15 600,00 € HT
Plan de financement	- Subvention du Conseil Départemental de l'Aube 3 120,00 € 15 600,00 € 20% de 15 600,00 € - Participation de la RÉGIE DU SDDEA - COPE 12 480,00 € - TVA - € - Montant total TTC 15 600,00 €



RÉGIE DU SDEA

MEMOIRE EXPLICATIF ET JUSTIFICATIF

Référence du dossier	12-22i1358		
Collectivité	REGIE DU SDEA - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF COPE AC RADONVILLIERS		
Canton	Brienne le Château		
Nature des opérations	Opérations destinées à la collecte et au traitement des eaux usées domestiques		
	Mise en place d'un dispositif lié à l'auto-surveillance réglementaire et à la sécurité des personnels		
	Installation d'un dispositif de télégestion au poste de refoulement principal - point Sandre A3		
Lieu des travaux	Poste de refoulement principal dit du Camping		
Justification des travaux	<p>La télégestion du poste de refoulement permet de satisfaire à une partie des exigences de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à l'auto-surveillance des ouvrages en ce qui concerne la réalisation du diagnostic permanent du fonctionnement du réseau.</p> <p>La TÉLÉGESTION du volume d'eaux usées déversées permet de fiabiliser la collecte des eaux usées et d'assurer l'auto-surveillance des ouvrages. En effet, le suivi en continu du volume pompé permet de mieux connaître le fonctionnement du réseau en nappe haute et en nappe basse, et d'en estimer le volume journalier d'eaux claires parasites d'infiltration. De même, la comparaison entre le volume pompé par temps sec et par temps de pluie sur le bassin de collecte permet de calculer le volume d'eaux claires parasites d'origine météorites, et d'en déduire la surface active raccordée à tort au réseau.</p> <p>La fonction TÉLÉALARME permet à l'exploitant d'être prévenu en cas de pompe bouchée ou hors service, de coupure de courant pouvant entraîner des déversements d'eaux usées dans le milieu naturel, ou lors d'une mise en charge du collecteur principal avec risque de débordement chez les usagers.</p>		
Descriptif des travaux	<ul style="list-style-type: none"> - Installation d'une unité de télésurveillance dans le coffret électrique existant, - Installation d'une protection contre les surtensions sur le site, - Raccordement électrique dans l'armoire de commande, - Paramétrage de la télégestion et de la supervision. 		
Montant total des travaux	4 000,00 € HT	soit	4 000,00 € TTC
Montant total HT des travaux éligibles	4 000,00 € HT		
Plan de financement	- Subvention du Conseil Départemental de l'Aube		800,00 €
	4 000,00 €	20%	de 4 000,00 €
	- Participation de la RÉGIE DU SDEA - COPE		3 200,00 €
	- TVA		- €
	- Montant total TTC		4 000,00 €

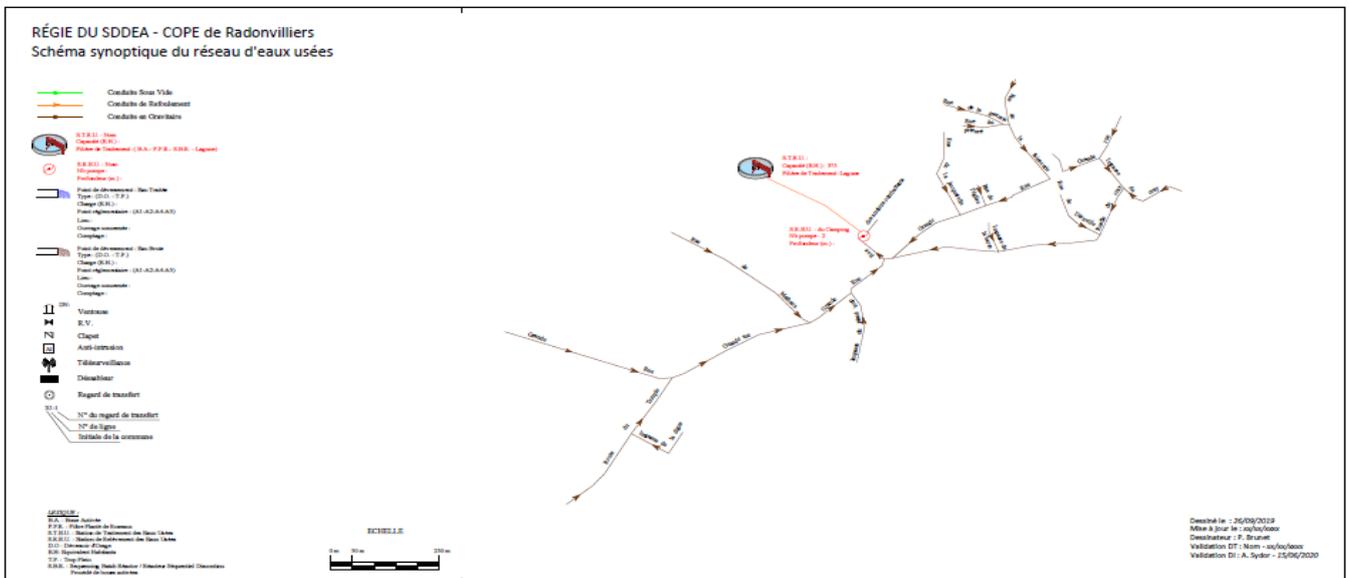




RÉGIE DU SDEA

MEMOIRE EXPLICATIF ET JUSTIFICATIF

Référence du dossier	12-21i1732		
Collectivité	REGIE DU SDEA - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF COPE AC VENDEUVRE/BARSE		
Canton	Vendeuvre sur Barse		
Nature des opérations	Opérations destinées à la collecte et au traitement des eaux usées domestiques		
	Mise en place d'un dispositif lié à l'auto-surveillance réglementaire et à la sécurité des personnels		
	Installation d'un débitmètre pour mesurer le débit du Point Sandre A2		
Lieu des travaux	Station de traitement des eaux usées de Vendeuvre sur Barse		
Justification des travaux	<p>La mesure et l'enregistrement en continu du débit sur ce point réglementaire sont imposés par l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.</p> <p>Le Service de la Police de l'Eau a demandé l'installation de cet équipement dont l'absence actuelle engendre une non conformité réglementaire.</p>		
Descriptif des travaux	<ul style="list-style-type: none"> - Gestion des DT et DICT, - Terrassement pour ouverture de tranchée et dégagement des fondations du local technique avec évacuation des déblais, fourniture de 16 ml de gaines et de cables électriques, sablage, remblaiement en concréssé 0/20 avec - Terrassement pour dégagement de la conduite de refoulement, arrêt du pompage, vidange de la conduite, coupes sur conduite, fourniture et pose d'un regard béton 1000 x 1000 x 1000 avec tampon composite PE, - Installation d'un débitmètre électromagnétique avec raccordement hydrauliques, remise en service du refoulement, - Raccordement électrique dans l'armoire de commande, et sur l'automate de télégestion, - Paramétrage de la télégestion et de la supervision. 		
Montant total des travaux	12 400,00 € HT	soit	12 400,00 € TTC
	Voir la proposition technique et financière et le schéma synoptique des ouvrages ci-après.		
Montant total HT des travaux éligibles	12 400,00 € HT		
Plan de financement	- Subvention du Conseil Départemental de l'Aube		2 480,00 €
	12 400,00 €	20%	de 12 400,00 €
	- Participation de la RÉGIE DU SDEA - COPE		9 920,00 €
	- TVA		- €
	- Montant total TTC		12 400,00 €

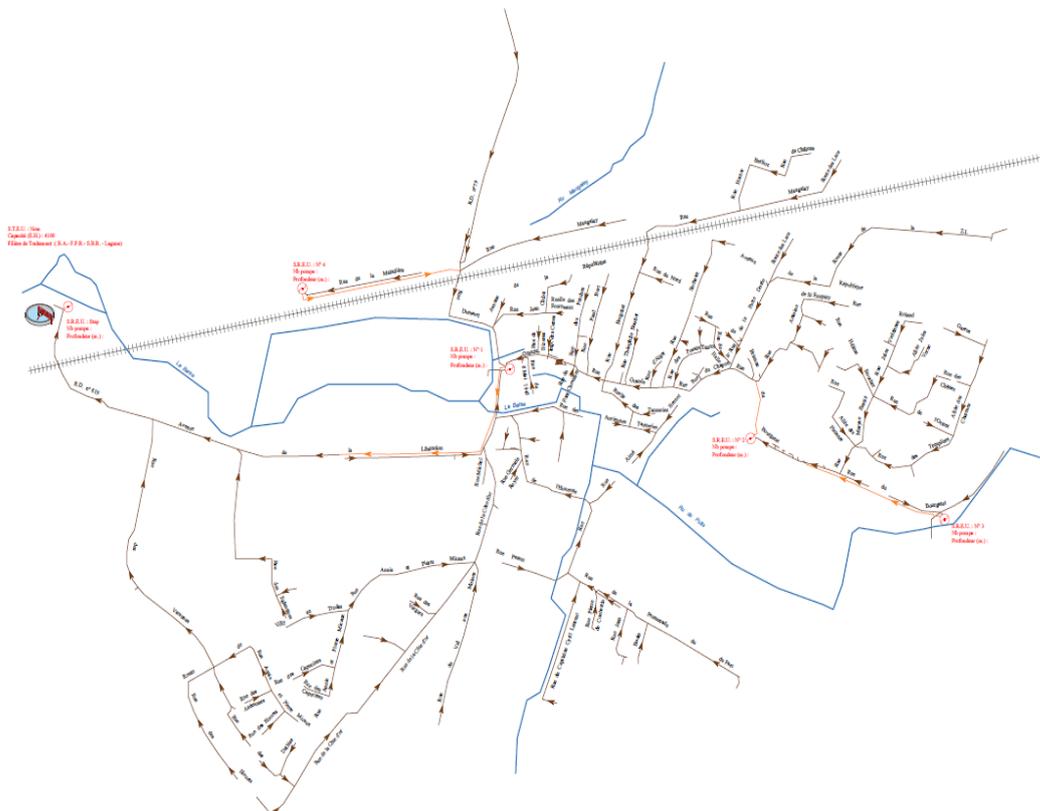



RÉGIE DU SDEA

MEMOIRE EXPLICATIF ET JUSTIFICATIF

Référence du dossier	12-21i1763		
Collectivité	REGIE DU SDEA - BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF COPE AC VENDEUVRE/BARSE		
Canton	Vendeuvre sur Barse		
Nature des opérations	Opérations destinées à la collecte et au traitement des eaux usées domestiques		
	Mise en place d'un dispositif lié à l'auto-surveillance réglementaire et à la sécurité des personnels		
	Installation d'un débitmètre au point de déversement A1 dans le cadre du scenario Sandre		
Lieu des travaux	Poste de refoulement principal dit du Centre de secours		
Justification des travaux	La mesure et l'enregistrement en continu du débit sur ce point réglementaire sont imposés par l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. Le Service de la Police de l'Eau a demandé l'installation de cet équipement dont l'absence actuelle engendre une non conformité réglementaire.		
Descriptif des travaux	<ul style="list-style-type: none"> - Gestion des DT et DICT, - Terrassement pour ouverture de tranchée et dégagement des fondations du local technique avec évacuation des déblais, fourniture de 25 ml de gaines et de cables electriques, sablage, remblaiement en concréssé 0/20 avec - Terrassement pour dégagement de la conduite de refoulement, arrêt du pompage, vidange de la conduite, coupes sur conduite, fourniture et pose d'un regard béton 1000 x 1000 x 1000 avec tampon composite PE, - Installation d'un débitmètre électromagnétique avec raccordement hydrauliques, remise en service du refoulement, - Raccordement électrique dans l'armoire de commande, et sur l'automate de télégestion, - Paramétrage de la télégestion et de la supervision. 		
Montant total des travaux	13 200,00 € HT	soit	13 200,00 € TTC
Montant total HT des travaux éligibles	13 200,00 € HT		
Plan de financement	- Subvention du Conseil Départemental de l'Aube		2 640,00 €
	13 200,00 €	20%	de 13 200,00 €
	- Participation de la RÉGIE DU SDEA - COPE		10 560,00 €
	- TVA		- €
	- Montant total TTC		13 200,00 €





RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE D'INTERVENTION

N° 12-21i1772

DEMANDEUR	COPE AC d'ESSOYES / LANDREVILLE / LOCHES-SUR-OURCE
ADRESSE DU DEMANDEUR	22 rue Grégoire-Pierre Herluison, Cité Administrative des Vassaules - C.S. 23076 - 10012 TROYES FRANCE
OBJET DE LA PRESTATION	INSTALLATION D'UN DEBITMETRE AU POINT A2 DE LA STATION D'EPURATION
CODE TBB	2024
DATE D'ETABLISSEMENT	16/02/2021
DUREE DE VALIDITE	6 mois
ADRESSE D'INTERVENTION	Ouvrage : 10110 LOCHES-SUR-OURCE LOCAL TECHNIQUE 1
CONTACT	NOM : RONDEAU Cendrine Téléphone : 03.25.72.19.62 E-mail : cendrine.rondeau@sddea.fr

Désignation	Quantités estimées	Prix en € HT	Unité	Montant estimé
1) Consignation de l'armoire de commande, mise en dépression et vidange partielle de la conduite, réalisation des DT-DiCT, découpe de la canalisation existante, fourniture et pose d'un regard béton avec trou d'homme et tampon composite, fourniture et pose d'un débitmètre électromagnétique de marque ENDRESS + HAUSER pour EU DN150, y compris joints, manchettes inox, raccordement électrique avec protection adaptée, paramétrage, levée de la consignation électrique, mise en service, essais, vérification du bon fonctionnement et constitution du dossier de récolement numérique				
Montant total des travaux	1	12 400,00 €	-	12 400,00 €
Les prix sont valables pour des prestations et/ou des travaux réalisés au cours de l'année 2021. Les prestations et/ou les travaux sont facturés au réel, en détaillant les pièces posées, le temps passé, éventuellement le matériel loué et la sous-traitance dans le respect du présent montant total.				
CONDITIONS DE PAIEMENT : Compte tenu de l'importance et de la durée de certains travaux et prestations, ceux-ci et/ou celles-ci peuvent faire l'objet de plusieurs factures (situations) en fonction de l'avancement réel du chantier.				

Etablissement public industriel et commercial
Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière
N° TVA intracommunautaire : FR77820972552
RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA
DÉMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)
Cité administrative des Vassaules
22 rue Grégoire-Pierre Herluison
C.S 23076 - 10012 Troyes Cedex
Tél. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email :
sddea@sddea.fr



RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE D'INTERVENTION

N° 12-21i1772

Délai estimé de début des travaux: Les travaux débiteront au plus tôt 3 semaines après la date de réception du devis signé si les conditions administratives sont remplies

Total HT	12 400,00 €
Total TVA	0,00 €
Total TTC	12 400,00 €

Prix unitaires à caractère forfaitaire valables pour des travaux réalisés au cours de l'année 2021.

Les travaux débiteront au plus tôt 3 semaines après la date de réception du devis signé si les conditions administratives sont remplies.

RÉGIE DU SDDEA

Nom Prénom : CONROUX Michel

Qualité : Directeur Industriel

Date : 18/02/2021

Signature :

ACCEPTATION DU DEMANDEUR

Nom Prénom :

Qualité :

Date :

Signature : (Précédée de la mention manuscrite : « Bon pour accord | Proposition reçue avant l'exécution des prestations »)

Établissement public industriel et commercial

Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière

N° TVA intracommunautaire : FR77820972552

RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE

L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT

NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA

DÉMOUSIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)

Cité administrative des Vassoules

22 rue Grégoire-Pierre Herluison

C.S 23076 - 10012 Troyes Cedex

Tél. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email :

sddea@sddea.fr



RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE D'INTERVENTION N° 12-21i2243

DEMANDEUR	COPE AC de LA HAUTE SEINE - TCM
ADRESSE DU DEMANDEUR	22 rue Grégoire-Pierre Herluison, Cité Administrative des Vassaulles - C.S. 23076 - 10012 TROYES FRANCE
OBJET DE LA PRESTATION	INSTALLATION D'UN DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE SUR LE REFOULEMENT PRINCIPAL DE CLEREY
CODE TBB	2024
DATE D'ETABLISSEMENT	24/02/2021
DUREE DE VALIDITE	6 mois
ADRESSE D'INTERVENTION	Ouvrage : CLEREY POSTE DE REFOULEMENT 4
CONTACT	NOM : RONDEAU Cendrine Téléphone : 03.25.72.19.62 E-mail : cendrine.rondeau@sddea.fr

Désignation	Quantités estimées	Prix en € HT	Unité	Montant estimé
2) Adaptations hydrauliques comprenant les DT-DICT, le marquage des réseaux, les terrassements, les coupes sur conduites de refoulement en AC, la fourniture et pose d'un regard additionnel béton avec dalle béton avec trou d'homme et tampon D400 composite, de 2 brides DN 200, 2 brides de réduction 200/150, les raccords, joints, boulonnerie inox				
3) Fourniture et pose d'un débitmètre électromagnétique DN 150 de marque ENDRESS+HAUSER, avec revêtement PTFE, boîtier mural Alu, report du signal en 4-20 mA,				
4) Raccordement électrique comprenant la fourniture et pose de gaine TPC rouge avec grillage avertisseur, câble, y compris, le raccordement dans l'armoire de commande avec disjoncteur, paramétrage de la télégestion et de la supervision pour l'enregistrement des données, la mise en service, essais et contrôles				
Montant total des travaux	1	15 600,00 €	-	15 600,00 €

Les prix sont valables pour des prestations et/ou des travaux réalisés au cours de l'année 2021. Les prestations et/ou les travaux sont facturés au réel, en détaillant les pièces posées, le temps passé, éventuellement le matériel loué et la sous-traitance dans le respect du présent montant total.

CONDITIONS DE PAIEMENT : Compte tenu de l'importance et de la durée de certains travaux et prestations, ceux-ci et/ou celles-ci peuvent faire l'objet de plusieurs factures (situations) en fonction de l'avancement réel du chantier.

Etablissement public industriel et commercial
Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière
N° TVA intracommunautaire : FR77820972552
REGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA
DEMOUSTIFICATION (REGIE DU SDDEA)
Cité administrative des Vassaulles
22 rue Grégoire-Pierre Herluison
C.S. 23076 - 10012 Troyes Cedex
Tel. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email :
sddea@sddea.fr



RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE D'INTERVENTION

N° 12-21i2243

Délai estimé de début des travaux: Les travaux débuteront au plus tôt 3 semaines après la date de réception du devis signé si les conditions administratives sont remplies

Total HT	15 600,00 €
Total TVA	0,00 €
Total TTC	15 600,00 €

Prix unitaires à caractère forfaitaire valables pour des travaux réalisés au cours de l'année 2021.

Les travaux débuteront au plus tôt 3 semaines après la date de réception du devis signé si les conditions administratives sont remplies.

RÉGIE DU SDDEA

Nom Prénom :
Date :
Signature :

ACCEPTATION DU DEMANDEUR

Nom Prénom :
Qualité :
Date :
Signature : (Précédée de la mention manuscrite : « Bon pour accord | Proposition reçue avant l'exécution des prestations »)



Établissement public industriel et commercial
Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière
N° TVA intracommunautaire : FR77620972552
RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA
DÉMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)
Cite administrative des Vassales
22 rue Grégoire-Pierre Herlison
C S 23076 10012 Troyes Cedex
Tel : 03 25 03 27 27 • www.sddea.fr • Email
sddea@sddea.fr



RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE D'INTERVENTION

N° 12-22j1358

DEMANDEUR	COPE AC de RADONVILLIERS
ADRESSE DU DEMANDEUR	22 Rue Grégoire Pierre Herluison - 10000 TROYES FRANCE
OBJET DE LA PRESTATION	INSTALLATION D'UNE TELESURVEILLANCE AU POSTE DU CAMPING
CODE TBB	2024
DATE D'ETABLISSEMENT	07/02/2022
DUREE DE VALIDITE	6 mois
ADRESSE D'INTERVENTION	Ouvrage : 10500 RADONVILLIERS POSTE DE REFOULEMENT DU CAMPING
CONTACT	NOM : RONDEAU Cendrine Téléphone : 03.25.72.19.62 E-mail : cendrine.rondeau@sddea.fr

Désignation	Quantités estimées	Prix en € HT	Unité	Montant estimé
2) Installation d'une unité de télégestion dans le coffret de commande existant comprenant la consignation électrique et la fourniture et pose d'une unité LACROIX SOFFREL S4WPR avec fonction VOCAL fonction automatisme, une carte MODEM GSM-GPRS, une carte Alim, le câblage, l'antenne, le câble, la batterie de secours, les raccordements :				
TÉLÉALARME DE :				
- Alarme défaut secteur				
- Alarme défaut pompe P1 et P2				
- Alarme niveau haut				
TÉLÉGESTION DE :				
- État pompes P1 et P2				
- marche pompes P1 à P2				
- comptage des temps de marche et du nombre de démarrage des pompes,				
- calcul du volume journalier pompé et du débit,				
- calcul du volume journalier déversé par le trop-plein				
8) Installation d'une protection contre les surtensions de la ligne énergie				
14) Programmation de l'équipement comprenant le paramétrage du dispositif selon le type structuré SDDEA, les essais de fonctionnement et les réglages, la mise en service de l'installation				
16) Intégration de ce nouveau poste de télégestion sur le central de supervision, avec report d'alarme				

Établissement public industriel et commercial
Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière
N° TVA intracommunautaire : FR77820972552
RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA
DÉMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)
Cité administrative des Vassaulles
22 rue Grégoire-Pierre Herluison
C S 23076 - 10012 Troyes Cedex
Tel : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email :
sddea@sddea.fr



RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE D'INTERVENTION

N° 12-22i1358

Désignation	Quantités estimées	Prix en € HT	Unité	Montant estimé
ARTICLE 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 : Les trop-pleins situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 30 kg/j et inférieur à 120 kg de DBO5 font l'objet d'une surveillance consistant à estimer les débits rejetés.				
Montant des travaux	1	4 000,00 €	-	4 000,00 €
Estimation des frais annuel de fonctionnement pour 2022 :				
- Frais de communication : 120 € HT / an				
- Frais de supervision : 360 € HT /an				
La présente proposition est valable 6 mois à partir de sa date d'établissement. Les prestations et/ou les travaux sont facturés au réel : les pièces posées, le temps passé, éventuellement le matériel loué et la sous-traitance dans le respect du présent montant total. CONDITIONS DE PAIEMENT : Compte tenu de l'importance et de la durée de certains travaux et prestations, ceux-ci et/ou celles-ci peuvent faire l'objet de plusieurs factures (situations) en fonction de l'avancement réel du chantier.				

Délaï estimé de début des travaux: Les travaux débuteront au plus tôt 3 semaines après la date de réception du devis signé si les conditions administratives sont remplies

Total HT	4 000,00 €
Total TVA	0,00 €
Total TTC	4 000,00 €

Prix unitaires à caractère forfaitaire valables pour des travaux réalisés au cours de l'année 2022.

Les travaux débuteront au plus tôt 3 semaines après la date de réception du devis signé si les conditions administratives sont remplies.

Etablissement public industriel et commercial
Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière
N°1VA intracommunautaire : FR77830972552
RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA
DÉMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)
Cité administrative des Vassaulles
22 rue Grégoire-Pierre Herluison
C/S 23076 - 10012 Troyes Cedex
Tél : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email
sddea@sddea.fr



RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE D'INTERVENTION

N° 12-22i1358

RÉGIE DU SDDEA

Nom Prénom : CONROUX Michel

Qualité : Directeur Industriel

Date : 07/02/2022

Signature :

ACCEPTATION DU DEMANDEUR

Nom Prénom :

Qualité :

Date :

Signature : (Précédée de la mention manuscrite
: « Bon pour accord | Proposition reçue avant
l'exécution des prestations »)



Etablissement public industriel et commercial
Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière
N° TVA intracommunautaire : FR77820972552
RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA
DEMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)
Cité administrative des Vassaulles
22 rue Grégoire Pierre Herluson
C S 23076 - 10012 Troyes Cedex
Tel : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email
sddea@sddea.fr



RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE D'INTERVENTION

N° 12-21i1732

DEMANDEUR	COPE AC de VENDEUVRE-SUR-BARSE
ADRESSE DU DEMANDEUR	22 rue Grégoire-Pierre Herluison, Cité Administrative des Vassaules - C.S. 23076 - 10012 TROYES FRANCE
OBJET DE LA PRESTATION	INSTALLATION D'UN DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE POUR LA MESURE DU POINT A2
CODE TBB	2024
DATE D'ETABLISSEMENT	15/02/2021
DUREE DE VALIDITE	6 mois
ADRESSE D'INTERVENTION	Ouvrage : 10140 VENDEUVRE-SUR-BARSE OUVRAGE 1 ?
CONTACT	NOM : RONDEAU Cendrine Téléphone : 03.25.72.19.62 E-mail : cendrine.rondeau@sddea.fr

Désignation	Quantités estimées	Prix en € HT	Unité	Montant estimé
1) Consignation de l'armoire de commande, mise en dépression et vidange partielle de la conduite, réalisation des DT-DICT, découpe de la canalisation existante, fourniture et pose d'un regard béton avec trou d'homme et tampon composite, fourniture et pose d'un débitmètre électromagnétique de marque ENDRESS + HAUSER pour EU DN150, y compris joints, manchettes inox, raccordement électrique avec protection adaptée, paramétrage, levée de la consignation électrique, mise en service, essais, vérification du bon fonctionnement et constitution du dossier de récolement numérique				
Montant des travaux	1	12 400,00 €	-	12 400,00 €

Les prix sont valables pour des prestations et/ou des travaux réalisés au cours de l'année 2021. Les prestations et/ou les travaux sont facturés au réel, en détaillant les pièces posées, le temps passé, éventuellement le matériel loué et la sous-traitance dans le respect du présent montant total.

CONDITIONS DE PAIEMENT : Compte tenu de l'importance et de la durée de certains travaux et prestations, ceux-ci et/ou celles-ci peuvent faire l'objet de plusieurs factures (situations) en fonction de l'avancement réel du chantier.

Etablissement public industriel et commercial
Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière
N° TVA intracommunautaire : FR77820972552
RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA
DEMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)
Cité administrative des Vassaules
22 rue Grégoire-Pierre Herluison
C.S. 23076 - 10012 Troyes Cedex
Tél : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email :
sddea@sddea.fr



RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE D'INTERVENTION

N° 12-21i1732

Délai estimé de début des travaux: Les travaux débuteront au plus tôt 3 semaines après la date de réception du devis signé si les conditions administratives sont remplies

Total HT	12 400,00 €
Total TVA	0,00 €
Total TTC	12 400,00 €

Prix unitaires à caractère forfaitaire valables pour des travaux réalisés au cours de l'année 2021.

Les travaux débuteront au plus tôt 3 semaines après la date de réception du devis signé si les conditions administratives sont remplies.

RÉGIE DU SDDEA

Nom Prénom : CONROUX Michel

Qualité : Directeur Industriel

Date : 18/02/2021

Signature :

ACCEPTATION DU DEMANDEUR

Nom Prénom :

Qualité :

Date :

Signature : (Précédée de la mention manuscrite : « Bon pour accord | Proposition reçue avant l'exécution des prestations »)

Etablissement public industriel et commercial
Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière
N° TVA intracommunautaire : FR77820972552
REGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA
DEMOUSTIFICATION (REGIE DU SDDEA)
Cité administrative des Vassales
22 rue Grégoire-Pierre Herluison
C S 23076 - 10012 Troyes Cedex
Tél. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email :
sddea@sddea.fr



RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE D'INTERVENTION

N° 12-21i1763

DEMANDEUR	COPE AC de VENDEUVRE-SUR-BARSE
ADRESSE DU DEMANDEUR	22 rue Grégoire-Pierre Herluison, Cité Administrative des Vassaulles - C.S. 23076 - 10012 TROYES FRANCE
OBJET DE LA PRESTATION	INSTALLATION D'UN DEBITMETRE AU POINT DE DEVERSEMENT A1 DU POSTE DE RELEVEMENT DU CENTRE DE SECOURS
CODE TBB	2024
DATE D'ETABLISSEMENT	15/02/2021
DUREE DE VALIDITE	6 mois
ADRESSE D'INTERVENTION	Ouvrage : 10140 VENDEUVRE-SUR-BARSE POSTE DE REFOULEMENT DU CENTRE DE SECOURS
CONTACT	NOM : RONDEAU Cendrine Téléphone : 03.25.72.19.62 E-mail : cendrine.rondeau@sddea.fr

Désignation	Quantités estimées	Prix en € HT	Unité	Montant estimé
2) Adaptations hydrauliques comprenant les DT-DICT, le marquage des réseaux, les terrassements, les coupes sur conduites de refoulement en AC, la fourniture et pose d'un regard additionnel béton avec dalle béton avec trou d'homme et tampon D400 composite, de 2 brides DN 200, 2 brides de réduction 200/150, les raccords, joints, boulonnerie inox				
3) Fourniture et pose d'un débitmètre électromagnétique DN 150 de marque ENDRESS+HAUSER, avec revêtement PTFE, boîtier mural Alu, report du signal en 4-20 mA,				
4) Raccordement électrique comprenant la fourniture et pose de gaine TPC rouge avec grillage avertisseur, câble, y compris, le raccordement dans l'armoire de commande avec disjoncteur, paramétrage de la télégestion et de la supervision pour l'enregistrement des données, la mise en service, essais et contrôles				
Montant total des travaux	1	13 200,00 €	-	13 200,00 €

Établissement public industriel et commercial
Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière
N° TVA intracommunautaire : FR77820972552
RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA
DÉMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)
Cité administrative des Vassaulles
22 rue Grégoire-Pierre Herluison
C.S 23076 - 10012 Troyes Cedex
Tél : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email :
sddea@sddea.fr



RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE D'INTERVENTION

N° 12-21i1763

Désignation	Quantités estimées	Prix en € HT	Unité	Montant estimé
Les prix sont valables pour des prestations et/ou des travaux réalisés au cours de l'année 2021. Les prestations et/ou les travaux sont facturés au réel, en détaillant les pièces posées, le temps passé, éventuellement le matériel loué et la sous-traitance dans le respect du présent montant total.				
CONDITIONS DE PAIEMENT : Compte tenu de l'importance et de la durée de certains travaux et prestations, ceux-ci et/ou celles-ci peuvent faire l'objet de plusieurs factures (situations) en fonction de l'avancement réel du chantier.				

Délai estimé de début des travaux: Les travaux débiteront au plus tôt 3 semaines après la date de réception du devis signé si les conditions administratives sont remplies

Total HT	13 200,00 €
Total TVA	0,00 €
Total TTC	13 200,00 €

Prix unitaires à caractère forfaitaire valables pour des travaux réalisés au cours de l'année 2021.

Les travaux débiteront au plus tôt 3 semaines après la date de réception du devis signé si les conditions administratives sont remplies.



Établissement public industriel et commercial
Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière
N° TVA intracommunautaire : FR77820972552
RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA
DÉMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)
Cité administrative des Vassaulles
27 rue Grégoire-Pierre Herluison
C S 23076 - 10012 Troyes Cedex
Tél. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email :
sddea@sddea.fr



RÉGIE DU
SDDEA


PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE D'INTERVENTION
N° 12-21i1763

RÉGIE DU SDDEA

Nom Prénom : CONROUX Michel
Qualité : Directeur Industriel
Date : 18/02/2021
Signature :

ACCEPTATION DU DEMANDEUR

Nom Prénom :
Qualité :
Date :
Signature : (Précédée de la mention manuscrite
: « Bon pour accord | Proposition reçue avant
l'exécution des prestations »)

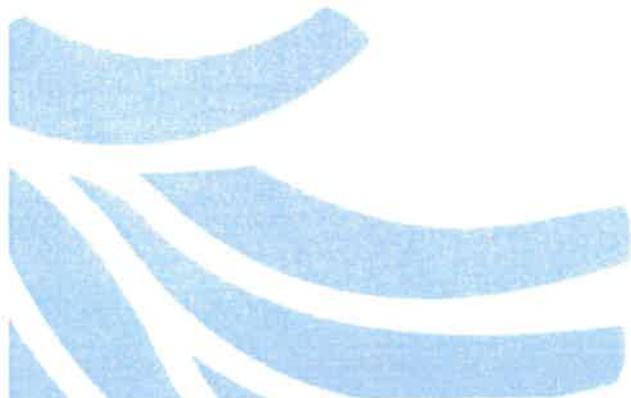

Établissement public industriel et commercial
Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière
N° TVA intracommunautaire : FR77826972552
RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA
DÉMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)
Cité administrative des Vassauls
22 rue Grégoire-Pierre Herluison
C S 23076 · 10012 Troyes Cedex
Tél : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email :
sddea@sddea.fr



RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE D'INTERVENTION

N° 12-22i2936

DEMANDEUR	COPE AC DE VILLENAUXE-LA-GRANDE
ADRESSE DU DEMANDEUR	22 Rue Grégoire Pierre Herluison - 10000 TROYES FRANCE
OBJET DE LA PRESTATION	INSTALLATION D'UN DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE SUR LA PRODUCTION DE BOUES - POINT SANDRE A6 - STATION D'EPURATION
CODE TBB	2024
DATE D'ETABLISSEMENT	17/03/2022
DUREE DE VALIDITE	6 mois
ADRESSE D'INTERVENTION	Ouvrage : 10370 VILLENAUXE-LA-GRANDE POSTE DE RECIRCULATION
CONTACT	NOM : RONDEAU Cendrine Téléphone : 03.25.72.19.62 E-mail : cendrine.rondeau@sddea.fr

Désignation	Quantités estimées	Prix en € HT	Unité	Montant estimé
IMPORTANT : La mesure et l'enregistrement du volume de boues produites est obligatoire pour la station d'épuration de capacité nominale comprise entre 2000 et 10000 EH (point SANDRE A6).				
1) Consignation de l'armoire de commande, mise en dépression et vidange partielle de la conduite, découpe de la canalisation existante, fourniture et pose d'un débitmètre électromagnétique de marque KROHNE de type Optiflux 2100 déporté DN80, y compris joints, manchettes inox, raccordement électrique avec protection adaptée, paramétrage, levée de la consignation électrique, mise en service, essais, vérification du bon fonctionnement et constitution du dossier de récolement numérique	1	4 800,00 €	-	4 800,00 €
2) mise en place d'un transmetteur radio entre le débitmètre et le poste local de télégestion permettant l'enregistrement des volumes extrait sur la télégestion selon les prescriptions de l'AESN.				
NB : Il faudra ensuite prévoir la mise à jour du manuel d'autosurveillance dans le cadre des procédures SANDRE.				

Etablissement public industriel et commercial
Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière
N° TVA intracommunautaire : FR77820972552
RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA
DÉMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)
Cité administrative des Vassaules
22 rue Grégoire-Pierre Herluison
C.S 23076 - 10012 Troyes Cedex
Tél. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email :
sddea@sddea.fr



RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE D'INTERVENTION

N° 12-22i2936

Désignation	Quantités estimées	Prix en € HT	Unité	Montant estimé
-------------	--------------------	--------------	-------	----------------

La présente proposition est valable jusqu'au 30 mai 2022.

Les prestations et/ou les travaux sont facturés au réel : les pièces posées, le temps passé, éventuellement le matériel loué et la sous-traitance dans le respect du présent montant total.
CONDITIONS DE PAIEMENT : Compte tenu de l'importance et de la durée de certains travaux et prestations, ceux-ci et/ou celles-ci peuvent faire l'objet de plusieurs factures (situations) en fonction de l'avancement réel du chantier.

Délai estimé de début des travaux: Les travaux débiteront au plus tôt 3 semaines après la date de réception du devis signé si les conditions administratives sont remplies

Total HT	4 800,00 €
Total TVA	0,00 €
Total TTC	4 800,00 €

Etablissement public industriel et commercial
Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière
N° TVA intracommunautaire : FR77820972552
RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA
DÉMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)
Cité administrative des Vassaules
22 rue Grégoire-Pierre Herluison
C.S 23076 - 10012 Troyes Cedex
Tél. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email :
sddea@sddea.fr



RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE D'INTERVENTION

N° 12-22i2936

RÉGIE DU SDDEA

Nom Prénom : CONROUX Michel

Qualité : Directeur Industriel

Date : 17/03/2022

Signature :

ACCEPTATION DU DEMANDEUR

Nom Prénom :

Qualité :

Date :

Signature : (Précédée de la mention manuscrite
: « Bon pour accord | Proposition reçue avant
l'exécution des prestations »)

Etablissement public industriel et commercial
Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière
N° TVA intracommunautaire : FR77820972552
RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA
DÉMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)
Cité administrative des Vassaules
22 rue Grégoire-Pierre Herluison
C.S 23076 - 10012 Troyes Cedex
Tél. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email :
sddea@sddea.fr