



Régie du SDDEA

*Cité administrative des Vassaulles
CS 23076 - 10012 TROYES CEDEX*

Date de convocation :

01 07 2022

Date d'affichage :

01 07 2022

Nombre de membres : 33

**Nombre de membres en
exercice :** 33

**Nombre de membres qui
assistent à la séance :** 18

Ayant pris part au vote :

24 dont 6 procurations

Résultat du vote :

Pour : 24

Contre : 0

Abstention : 0

Avis du Bureau Syndical :

Favorable : 6

Défavorable : 0

Abstention : 0

Extrait du registre des délibérations

Séance du 08 07 2022

L'an deux mille vingt-deux, le huit juillet à neuf heures trente, les membres du Conseil d'Administration légalement convoqués se sont réunis en salle multi-activités des Vassaulles, sous la présidence de Monsieur Nicolas Juillet, Président de la Régie du SDDEA.

Sont présents :

Mmes et MM. JUILLET, VIART, HOMEHR, AUBRY, FIGIEL, GERMAIN, GROSJEAN, GUNDALL, HILTZER, JACQUARD, JAY, LEROY, MAILLAT, MAILLET, PACKO, POILVE, THOMAS, ZAJAC.

Sont excusés et donnent procuration :

M. BOISSEAU donne procuration à M. JAY
M. BRET donne procuration à Mme THOMAS
M. DRAGON donne procuration à Mme LEROY
M. LAMY donne procuration à M. JUILLET
M. LANTHIEZ donne procuration à M. JUILLET
M. MASURE donne procuration à M. MAILLET

Sont Absents :

Mme et MM. BAILLY-BAZIN, BOULARD, DUQUESNOY, FINELLO, GAUDY, LE CORRE, LEIX, MANDELLI, PELOIS.

Assiste également à la réunion :

M. GILLIS, Directeur Général de la Régie du SDDEA.

Secrétaire de séance :

M. JAY a été élu secrétaire de séance.

Au titre du Bureau Syndical hors membre du Conseil d'Administration y compris procurations :

MM. ANTOINE, BANACH, BOYER, BRIQUET, LAGOGUEY, VIART.

**OBJET DE LA
DELIBERATION**

Demande de subvention au Conseil Départemental de l'Aube au titre des travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations d'eau potable (CEBEV)

Pièce-jointe : Demande de subvention au Conseil Départemental de l'Aube au titre de la mise en place de dispositifs liés à l'autosurveillance réglementaire et à la sécurité des personnels (Assainissement collectif)

Vu le Syndicat Mixte Ouvert de l'Eau, de l'Assainissement Collectif, de l'Assainissement Non Collectif, des Milieux aquatiques et de la Démoustication (SDDEA), créé depuis le 1^{er} juin 2016 en application de l'arrêté préfectoral DCDL-BCLI 201681-0003 du 21 Mars 2016 ;

Vu les statuts du SDDEA dans leur version en vigueur à la date de la séance ;

Vu la délibération n° 3 du Syndicat SDDEA en date du 2 juin 2016, portant création de la Régie du SDDEA ;

Vu les statuts de la Régie du SDDEA dans leur version en vigueur à la date de la séance ;

Vu la délibération du Conseil d'Administration n°CA20201022_4 du 22 octobre 2020 relative aux pouvoirs du Directeur Général de la Régie ;

Vu le Code général des collectivités territoriales.

LE PRESIDENT EXPOSE AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Les études établies par la Régie du SDDEA sont détaillées dans le dossier technique ci-joint.

Pour ces travaux dont le coût total est estimé à 115 300 € HT, la Régie du SDDEA peut solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de l'Aube au titre des travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations d'eau potable.

Le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit :

Subvention du Conseil Départemental de l'Aube (10 % de 115 300 € HT, montant éligible)	11 530,00 €
A la charge de la Régie du SDDEA	<u>103 770,00 €</u>
Montant total HT	115 300,00 €

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, APRES EN AVOIR DELIBERE, DECIDE :

- **D'ADOPTER** tous les projets présentés et validés par chaque COPE concerné ainsi que les propositions techniques et financières correspondantes établies par la Régie du SDDEA ;
- **D'ADOPTER** le plan de financement proposé par Monsieur le Président ;
- **DE SOLLICITER** auprès du Conseil Départemental de l'Aube la programmation d'une aide financière à partir des crédits du département au titre des travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations d'eau potable ;
- **DE SOLLICITER** l'attribution de l'aide correspondante ;
- **DE DEMANDER**, eu égard à l'importance réglementaire de ces travaux une dérogation pour faire engager ces travaux dans les plus brefs délais ;
- **DE S'ENGAGER** à inscrire au budget en dépenses et en recettes les crédits correspondant à cette opération ;
- **DE DONNER** tout pouvoir au Directeur Général de la Régie du SDDEA à signer tout acte administratif, juridique, financier ou technique, notamment de nature conventionnelle, à intervenir en application ou en exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.ⁱ

**Pour extrait conforme,
Le Président,**



Nicolas JUILLET

NICOLAS JUILLET
2022.07.25 16:55:00 +0200
Ref:20220718_103601_1-3-S
Signature numérique
le Président

Nicolas JUILLET

ⁱ La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne (R.421-1 du code de justice administrative) dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par les services du contrôle de légalité.



RÉGIE DU SDDEA

TRAVAUX DE SÉCURISATION, DE MISE EN CONFORMITÉ ET DE DÉSINFECTION DES INSTALLATIONS D'EAU POTABLE

DOSSIER TECHNIQUE (CEBEV)

Sommaire :

***TABLEAU RÉCAPITULATIF
MÉMOIRES DESCRIPTIFS
PROPOSITIONS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES DES TRAVAUX
SYNOPTIQUES***

Dossier établi par Michel CONROUX
à Troyes 27/06/2022
Le Directeur industriel,

Michel CONROUX

Dossier adopté par délibération

(
|

Stéphane GILLIS

Stéphane GILLIS

Stéphane GILLIS
2022.07.06 15:52:40 +0200
Ref:20220701_101628_1-2-O
Signature numérique
le Directeur

---
DEMANDE DE SUBVENTION

Tableau récapitulatif des travaux - RÉUNION DU CA-BS DU 08/07/2022

N°	REGIE DU SDDEA - BA EAU POTABLE	Lieu de travaux	Canton	N° dossier	Nature des travaux	Total HT	Total HT subventionnable	Montant HT subvention
1	COPE EP DE LA RÉGION DE BRIENNE LE CHÂTEAU	Captage d'eau potable de Brienne la Vieille	Brienne le Château	19-21i1233	Adduction : Travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations	19 000,00 €	19 000,00 €	1 900,00 €
2	COPE EP DE PRUGNY	Réservoirs semi-enterrés d'eau potable à Prugny	Aix en Othe	19-22i1467	Adduction : Travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations	13 000,00 €	13 000,00 €	1 300,00 €
3	COPE EP DE LA RÉGION DE VANLAY	Réservoir sur tour de Coussegrey	Les Riceys	19-22i1496	Adduction : Travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations	8 100,00 €	8 100,00 €	810,00 €
4	COPE EP DE LA RÉGION DE GYE SUR SEINE	Captage d'eau potable de Gyé sur Seine	Bar sur Seine	19-21i1564	Adduction : Travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations	17 000,00 €	17 000,00 €	1 700,00 €
5	COPE EP DES COMMUNES DE SAVIERES, CHAUCHIGNY ET RILLY-SAINTE-SYRE	Réservoir semi-enterré de Chauchigny	Creney	19-22i2303	Adduction : Travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations	10 000,00 €	10 000,00 €	1 000,00 €
6	COPE DU LANDION	Réservoir semi-enterré de Chaserey	Les Riceys	19-22i2266	Adduction : Travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations	3 500,00 €	3 500,00 €	350,00 €
7	COPE EP DE VILLEMAUR / PALIS	Réservoir de Villemaur	Aix en Othe	19-22i0768	Adduction : Travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations	15 100,00 €	15 100,00 €	1 510,00 €
8	COPE EP DE LA RÉGION DE VENDEVRE ET DU LANDION	Réservoir de Couvignon	Bar sur Aube	19-22i2307	Adduction : Travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations	7 500,00 €	7 500,00 €	750,00 €
9	COPE EP DE LA RÉGION DE VENDEVRE ET DU LANDION	Réservoir de Magnant	Bar sur Seine	19-22i2324	Adduction : Travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations	5 200,00 €	5 200,00 €	520,00 €
10	COPE EP DE LA REGION DE VENDEVRE ET DU LANDION	Réservoir de Meurville	Bar sur Aube	19-22i2320	Adduction : Travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations	7 000,00 €	7 000,00 €	700,00 €

---
DEMANDE DE SUBVENTION

Tableau récapitulatif des travaux - RÉUNION DU CA-BS DU 08/07/2022

N°	REGIE DU SDDEA - BA EAU POTABLE	Lieu de travaux	Canton	N° dossier	Nature des travaux	Total HT	Total HT subventionnable	Montant HT subvention
11	COPE EP DE LA REGION DE VENDEUVRE ET DU LANDION	Réservoir du Val Perdu à Couvignon	Bar sur Aube	19-22i2306	Adduction : Travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations	9 900,00 €	9 900,00 €	990,00 €
MONTANT TOTAL HORS TAXES						115 300,00 €	115 300,00 €	11 530,00 €

Montant restant à la charge de la Régie du SDDEA 103 770,00 €



RÉGIE DU SDDEA


MÉMOIRE EXPLICATIF ET JUSTIFICATIF

Référence du dossier	19-21i1233		
Collectivité	RÉGIE DU SDDEA - BA EAU POTABLE COPE EP DE LA RÉGION DE BRIENNE LE CHÂTEAU		
Canton	Brienne le Château		
Nature des travaux	Adduction : Travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations MISE AUX NORMES DE LA CLÔTURE DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE DU CAPTAGE D EAU POTABLE DE BRIENNE LA VIEILLE - 1ère tranche		
Lieu des travaux	Captage d'eau potable de Brienne la Vieille		
Justificatif des travaux	<p>La protection de la ressource en eau est une priorité pour la production d'eau potable. Contre les pollutions locales, ponctuelles et accidentelles, la réglementation instaure ainsi des périmètres de protection autour des captages d'eau (article L.1321-2 du code de la santé publique), mis en œuvre par les Agences Régionales de Santé (ARS).</p> <p>Le périmètre de protection immédiate (PPI), correspond au terrain d'implantation des ouvrages et leurs abords, doit être obligatoirement clôturé. Le guide de recommandations "Protection des installations d'eau potable vis-à-vis des actes de malveillance" et les arrêtés préfectoraux imposent l'installation d'un grillage de 2 m de hauteur, ce qui n'est pas le cas actuellement.</p> <p>En effet, la clôture actuelle est haute de 1,5 m seulement et ne répond plus aux prescriptions :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>Compte tenu du montant global de l'opération, le COPE a décidé de prévoir les travaux en plusieurs tranches : La première tranche concerne le coté NORD de la clôture (L = 170 ml).</p>		
Descriptif des travaux	<ul style="list-style-type: none"> - dépose de la clôture existante qui n'est plus aux normes - installation d'une clôture H = 2 m sur 170 ml - assistance à maitre d'ouvrage 		
Montant total des travaux	19 000,00 € HT	soit	19 000,00 € TTC
	Voir la proposition technique et financière et le schéma synoptique des ouvrages joints.		
Montant total HT des travaux éligibles	19 000,00 € HT		
Plan de financement	- Subvention du Conseil Départemental de l'Aube 10% de 19 000,00 €		1 900,00 €
	- Participation de la RÉGIE DU SDDEA - COPE		17 100,00 €
	- TVA		- €
	- Montant total TTC		19 000,00 €


Vue aérienne et orientation du site :



Longueur estimée phase 1, Nord : 170.00m.
 Longueur estimée phase 2, Est : 200.00m.
 Longueur estimée phase 3, Sud : 200.00m.
 Longueur estimée phase 4, Ouest : 195.00m.

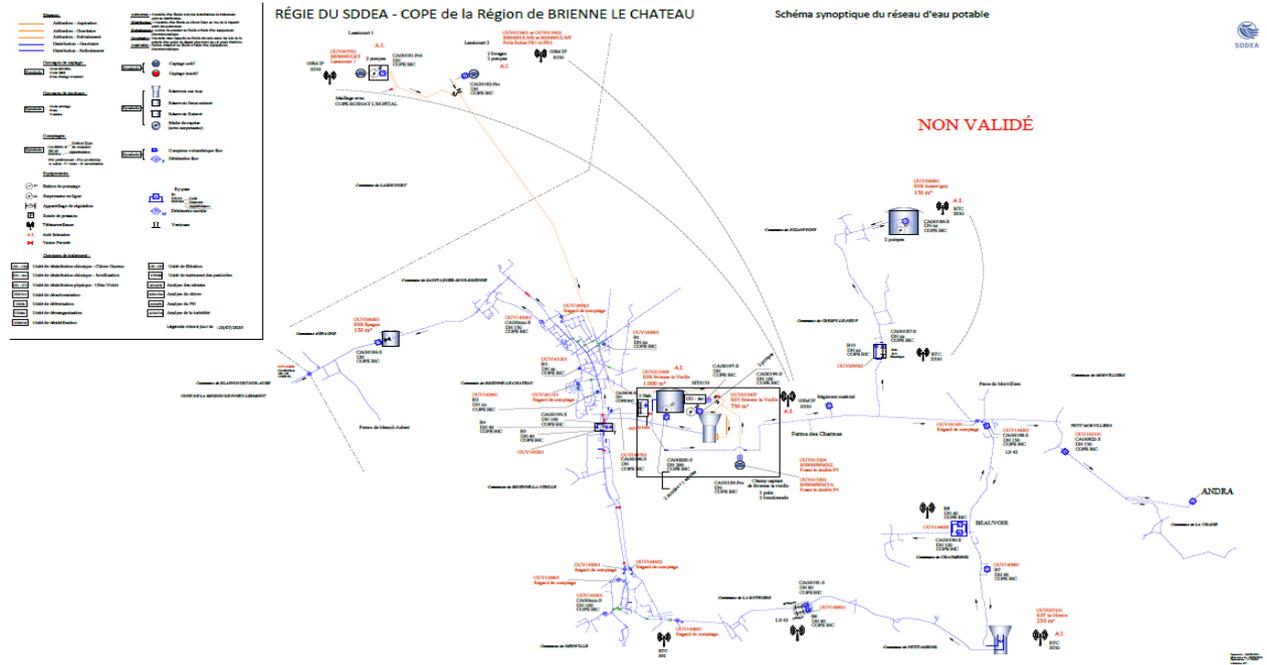

RÉSERVOIR 1 : Accès à la chambre des vannes et à la cuve non sécurisés et hors normes.

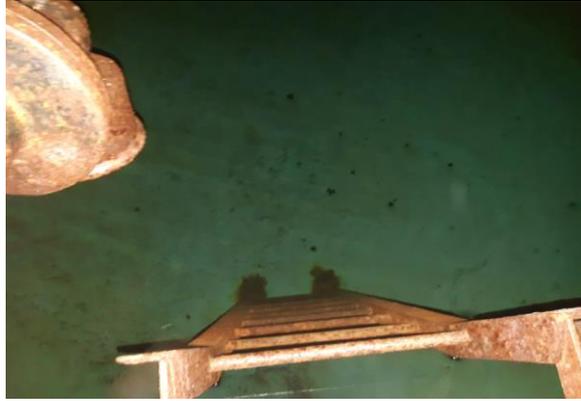


RÉSERVOIR 2 : Accès à la chambre des vannes et à la cuve non sécurisés et hors normes.



Réseaux:		Adédction - Conduite d'un fluide vers des installations de traitement pour de distribution.	
	Adédction - Aspiration	Distribution - Conduite d'un fluide en divers lieux en vue de le répartir entre des personnes.	
	Adédction - Gravitaire	Refolement - Action de pousser un fluide à l'aide d'un équipement électromécanique.	
	Adédction - Refolement	Gravitaire - Conduite dans laquelle un fluide s'écoule selon les lois de la gravité d'un point de départ plus élevé que le point d'arrivée.	
	Distribution - Gravitaire	Aspiration - Action d'aspérer un fluide à l'aide d'un équipement électromécanique.	
	Distribution - Refolement		
Ouvrages de captage:			
Symbole	Code SDDEA Code BSS Non d'usage éventuel		Captage actif
			Captage inactif
Ouvrages de stockage:			
Symbole	Code ouvrage Non Volume		Réservoir sur tour
			Réservoir Semi-enterré
			Réservoir Enterré
			Écluse de registre (avec soupapeuseur)
Comptages:			
Symbole	Code et Type du compteur DN 40 SDDEA Appartenance		Compteur volumétrique fixe
	Pré: prélevement - Pro: production A: achat - V: vente - S: sécurisation		Débitmètre fixe
Equipements:			
	Station de pompage		By-pass
	Surpresseur en ligne		BI DN 40 SDDEA Code Diamètre Appartenance
	Appareillage de régulation		Débitmètre mobile
	Sonde de pression		Ventouse
	Télésurveillance		
	A.I. Anti-Intrusion		
	Vanne Fermée		
Ouvrages de traitement:			
	Unité de désinfection chimique - Chlore Gazeux		Unité de filtration
	Unité de désinfection chimique - Javellisation		Unité de traitement des pesticides
	Unité de désinfection physique - Ultra-Violet		Analyse des nitrates
	Unité de décarbonation		Analyse du chlore
	Unité de déferrisation		Analyse du PH
	Unité de démanaganisation		Analyse de la turbidité
	Unité de dénitrification		

Légende mise à jour le : 23/07/2020

RÉGIE DU SDDEA - COPE DE PRUGNY
Schéma synoptique du réseau d'eau potable

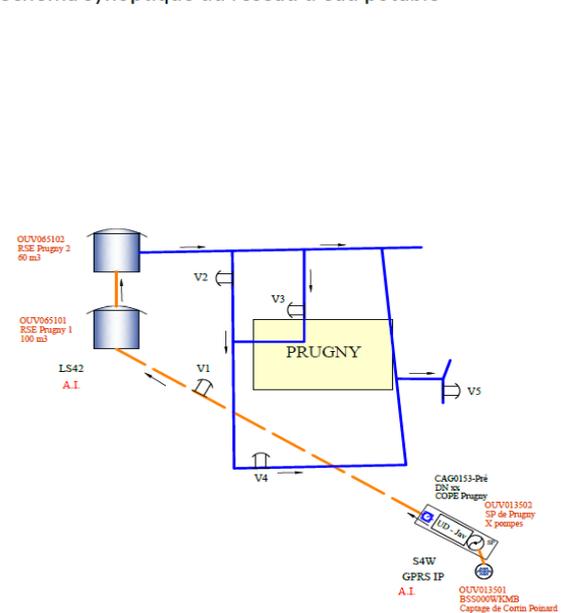

Dessiné le : 14/03/2016
Mise à jour le : 26/04/2022
Dessinateur : P. OUDIN
Validation DT : GBC
Validation DI : SGe, BBo, MG, RB



RÉGIE DU SDDEA


MÉMOIRE EXPLICATIF ET JUSTIFICATIF

Référence du dossier	19-22i1496		
Collectivité	RÉGIE DU SDDEA - BA EAU POTABLE COPE EP DE LA RÉGION DE VANLAY		
Canton	Les Riceys		
Nature des travaux	Adduction : Travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations MISE AUX NORMES DE SÉCURITÉ DES ACCÈS AUX INSTALLATIONS DU RÉSERVOIR DE COUSSEGREY		
Lieu des travaux	Réservoir sur tour de Coussegrey		
Justificatif des travaux	<p>Selon l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de ses salariés. Dans ce cadre, l'employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais doit l'empêcher. La RÉGIE DU SDDEA a procédé à des audits SÉCURITÉ de ses ouvrages. Les travaux proposés permettent de supprimer ou réduire considérablement les risques de chute ou de noyade pour les exploitants des installations.</p> <p>Il y a un risque avéré de chute dans la chambre des vannes directement accessible en ouvrant la porte du local. La mise aux normes des équipements permet de sécuriser les accès.</p>		
Descriptif des travaux	<ul style="list-style-type: none"> - installation et repli du chantier - installation d'une plateforme avec caillebotis, trappes d'accès et échelle avec crosse - assistance à maître d'ouvrage 		
Montant total des travaux	8 100,00 € HT	soit	8 100,00 € TTC
	Voir la proposition technique et financière et le schéma synoptique des ouvrages joints.		
Montant total HT des travaux éligibles	8 100,00 € HT		
Plan de financement	- Subvention du Conseil Départemental de l'Aube		810,00 €
	10%	de	8 100,00 €
	- Participation de la RÉGIE DU SDDEA - COPE		7 290,00 €
	- TVA		- €
	- Montant total TTC		8 100,00 €

DANGER POUR LE PERSONNEL : Risque de chute en ouvrant la porte du local technique :



RÉGIE DU SDEA - COPE DE LA RÉGION DE VANLAY
Schéma synoptique du réseau d'eau potable

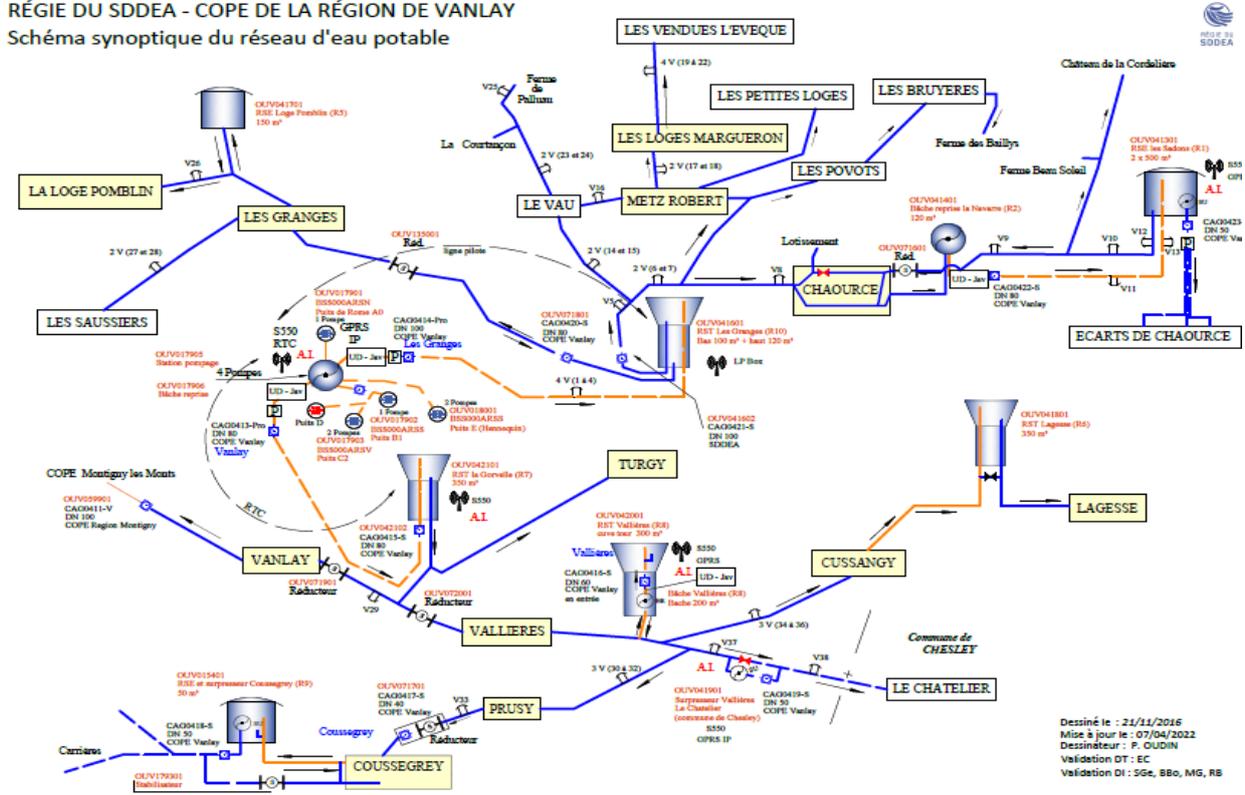

Réseau:

- Aduction - Agrégation
- Aduction - Gravitaire
- Aduction - Refoulement
- Distribution - Gravitaire
- Distribution - Refoulement

Ouvrages de captage:

Code SDEA
Code SDEA
Non d'usage éventuel

Ouvrages de stockage:

Code ouvrage
Non
Volé

Comptages:

Code et Type
du compteur
DN 40
SDEA

Pré: pré-lèvement - Proc: production
A: achat - V: vente - 2: sectorisation

Equipements:

- Station de pompage
- Surpresseur en ligne
- Appareillage de régulation
- Sonde de pression
- Télesurveillance
- Anti-intrusion
- Vanne fermée

Ouvrages de traitement:

- Unité de désinfection chimique - Chlore Gezeux
- Unité de désinfection chimique - Javelisation
- Unité de désinfection physique - Ultra-Violet
- Unité de décarbonatation
- Unité de détertrisation
- Unité de déminéralisation
- Unité de dénitrification
- Unité de filtration
- Unité de traitement des pesticides
- Analyse des nitrates
- Analyse du chlore
- Analyse du PH
- Analyse de la turbidité

Autres symboles:

- Captage actif
- Captage inactif
- Réservoir sur tour
- Réservoir Semi-enterré
- Réservoir Enterré
- Bâche de reprise (avec surpresseur)
- Compteur volumétrique fixe
- Débitmètre fixe
- By-pass
- Code SDEA
- Diamètre
- Appartenance
- Débitmètre mobile
- Ventouse

Dessiné le : 24/11/2016
Mise à jour le : 07/04/2022
Dessinateur : F. OUDIN
Validation DT : EC
Validation DI : SG, BBo, MG, RB


Légende mise à jour le : 23/07/2020




RÉGIE DU SDDEA

MÉMOIRE EXPLICATIF ET JUSTIFICATIF

Référence du dossier	19-21i1564		
Collectivité	RÉGIE DU SDDEA - BA EAU POTABLE COPE EP DE LA RÉGION DE GYE SUR SEINE		
Canton	Bar sur Seine		
Nature des travaux	Adduction : Travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations MISE AUX NORMES DE LA CLÔTURE DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIAT DU CAPTAGE D EAU POTABLE DE GYE SUR SEINE		
Lieu des travaux	Captage d'eau potable de Gyé sur Seine		
Justificatif des travaux	<p>La protection de la ressource en eau est une priorité pour la production d'eau potable. Contre les pollutions locales, ponctuelles et accidentelles, la réglementation instaure ainsi des périmètres de protection autour des captages d'eau (article L.1321-2 du code de la santé publique), mis en œuvre par les Agences Régionales de Santé (ARS).</p> <p>Le périmètre de protection immédiate (PPI), correspond au terrain d'implantation des ouvrages et leurs abords, doit être obligatoirement clôturé. Le guide de recommandations "Protection des installations d'eau potable vis-à-vis des actes de malveillance" et les arrêtés préfectoraux imposent l'installation d'un grillage de 2 m de hauteur, ce qui n'est pas le cas actuellement.</p> <p>En effet, la clôture actuelle est haute de 1,5 m seulement et ne répond plus aux prescriptions :</p> 		
Descriptif des travaux	<ul style="list-style-type: none"> - dépose de la clôture existante qui n'est plus aux normes - installation d'une clôture H = 2 m sur 195 m de longueur - assistance à maitre d'ouvrage 		
Montant total des travaux	17 000,00 € HT	soit	17 000,00 € TTC
	Voir la proposition technique et financière et le schéma synoptique des ouvrages joints.		
Montant total HT des travaux éligibles	17 000,00 € HT		
Plan de financement	- Subvention du Conseil Départemental de l'Aube		1 700,00 €
	10% de	17 000,00 €	
	- Participation de la RÉGIE DU SDDEA - COPE		15 300,00 €
	- TVA		- €
	- Montant total TTC		17 000,00 €

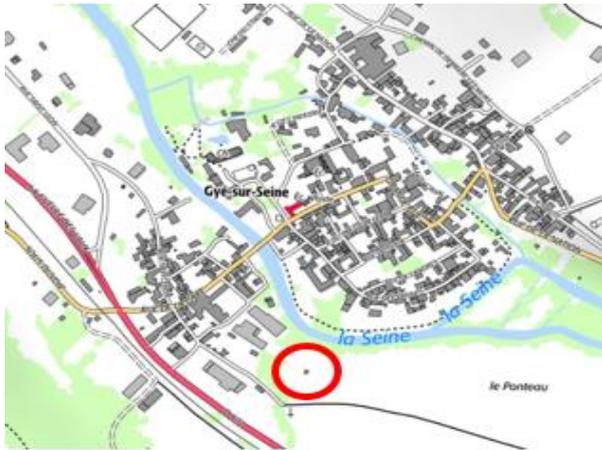


Vue aérienne du site :

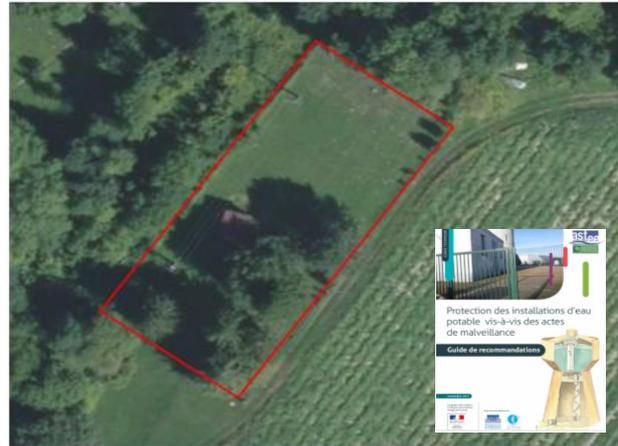

Réseaux:		Adduction: Conduite d'un fluide vers des installations de traitement puis de distribution.	
	Adduction - Aspiration	Distribution: Conduite d'un fluide en divers lieux en vue de la répartition entre des personnes.	
	Adduction - Gravitaire	Refoulement: Action de pousser un fluide à l'aide d'un équipement électromécanique.	
	Adduction - Refoulement	Gravitaire: Conduite dans laquelle un fluide s'écoule selon les lois de la gravité d'un point de départ plus élevé que le point d'arrivée.	
	Distribution - Gravitaire	Aspiration: Action d'aspirer un fluide à l'aide d'un équipement électromécanique.	
	Distribution - Refoulement		
Ouvrages de captage:			
	Symbole		Captage actif
	Code SDDEA		Captage inactif
	Code B3		
	Nom		
	Nom d'usage éventuel		
Ouvrages de stockage:			
	Symbole		Réservoir sur tour
	Code ouvrage		Réservoir Semi-enterré
	Code B3		Réservoir Enterré
	Volume		Bâche de reprise (avec surpresseur)
Comptages:			
	Symbole		Compteur volumétrique fixe
	Code et Type du compteur		Débitmètre fixe
	DN 40		
	SDDEA		
	Apparence		
	Pré traitement - Pro production		
	A, B, C, D, V, W, X, Y, Z		
	Securitisation		
Equipements:			
	Station de pompage		By-pass
	Surpresseur en ligne		Code
	Appareillage de régulation		SDDEA
	Sonde de pression		Diamètre
	Télésurveillance		Apparence
	Anti-Intrusion		Débitmètre mobile
	Vanne Fermée		Ventouse
Ouvrages de traitement:			
	UD - ClG		UF - UF
	Unité de désinfection chimique - Chlore Gazeux		Unité de filtration
	UD - Jav		UTPES
	Unité de désinfection chimique - Javelisation		Unité de traitement des pesticides
	UD - UV		ANANir
	Unité de désinfection physique - Ultra-Violet		Analyse des nitrates
	UDCO3		ANAClor
	Unité de décarbonatation		Analyse du chlore
	UDFe		ANAPh
	Unité de déferrisation		Analyse du PH
	UDMn		ANATur
	Unité de démanaganisation		Analyse de la turbidité
	UDNO3		
	Unité de dénitrification		

Légende mise à jour le : 23/07/2020

RÉGIE DU SDDEA - COPE de la REGION de GYE SUR SEINE Schéma synoptique du réseau d'eau potable

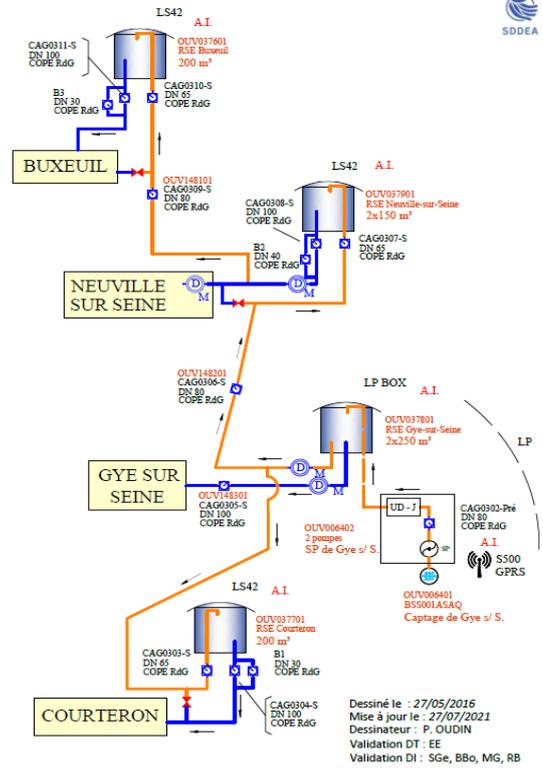



RÉGIE DU SDDEA


MÉMOIRE EXPLICATIF ET JUSTIFICATIF

Référence du dossier	19-22i2303		
Collectivité	RÉGIE DU SDDEA - BA EAU POTABLE COPE EP DES COMMUNES DE SAVIERES, CHAUCHIGNY ET RILLY-SAINTE-SYRE		
Canton	Creney		
Nature des travaux	Adduction : Travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations MISE AUX NORMES DE SÉCURITÉ DES ACCÈS AUX INSTALLATIONS DU RÉSERVOIR DE CHAUCHIGNY		
Lieu des travaux	Réservoir semi-enterré de Chauchigny		
Justificatif des travaux	<p>Selon l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de ses salariés. Dans ce cadre, l'employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais doit l'empêcher. La RÉGIE DU SDDEA a procédé à des audits SÉCURITÉ de ses ouvrages. Les travaux proposés permettent de supprimer ou réduire considérablement les risques de chute ou de noyade pour les exploitants des installations.</p> <p>Il y a un risque avéré de chute dans la cuve. La mise aux normes des équipements permet de sécuriser les accès.</p>		
Descriptif des travaux	<ul style="list-style-type: none"> - installation et repli du chantier - installation d'une échelle avec crosse 		
Montant total des travaux	10 000,00 € HT	soit	10 000,00 € TTC
	Voir la proposition technique et financière et le schéma synoptique des ouvrages joints.		
Montant total HT des travaux éligibles	10 000,00 € HT		
Plan de financement	- Subvention du Conseil Départemental de l'Aube		1 000,00 €
	10%	de	10 000,00 €
	- Participation de la RÉGIE DU SDDEA - COPE		9 000,00 €
	- TVA		- €
	- Montant total TTC		10 000,00 €

DANGER POUR LE PERSONNEL : Risque de chute lors des nettoyages de la cuve.




RÉGIE DU SDDEA - COPE des communes de SAVIERES/CHAUCHIGNY/RILLY SAINTE SYRE
Schéma synoptique du réseau d'eau potable

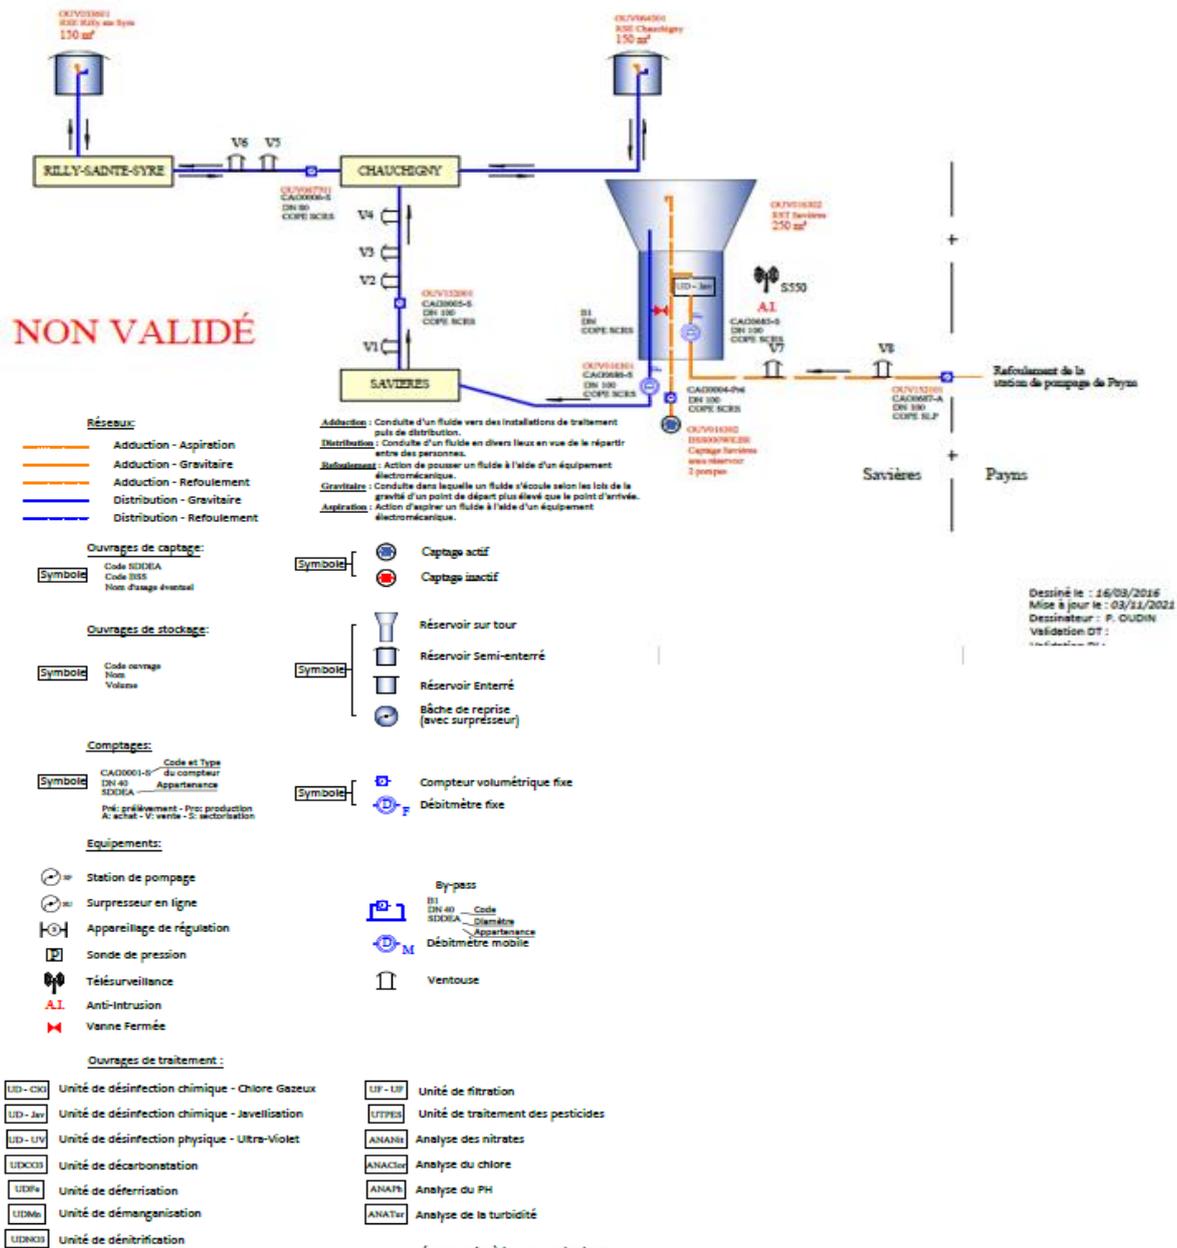

RÉGIE DU SDDEA - COPE DE LA RÉGION DE VANLAY

Schéma synoptique du réseau d'eau potable

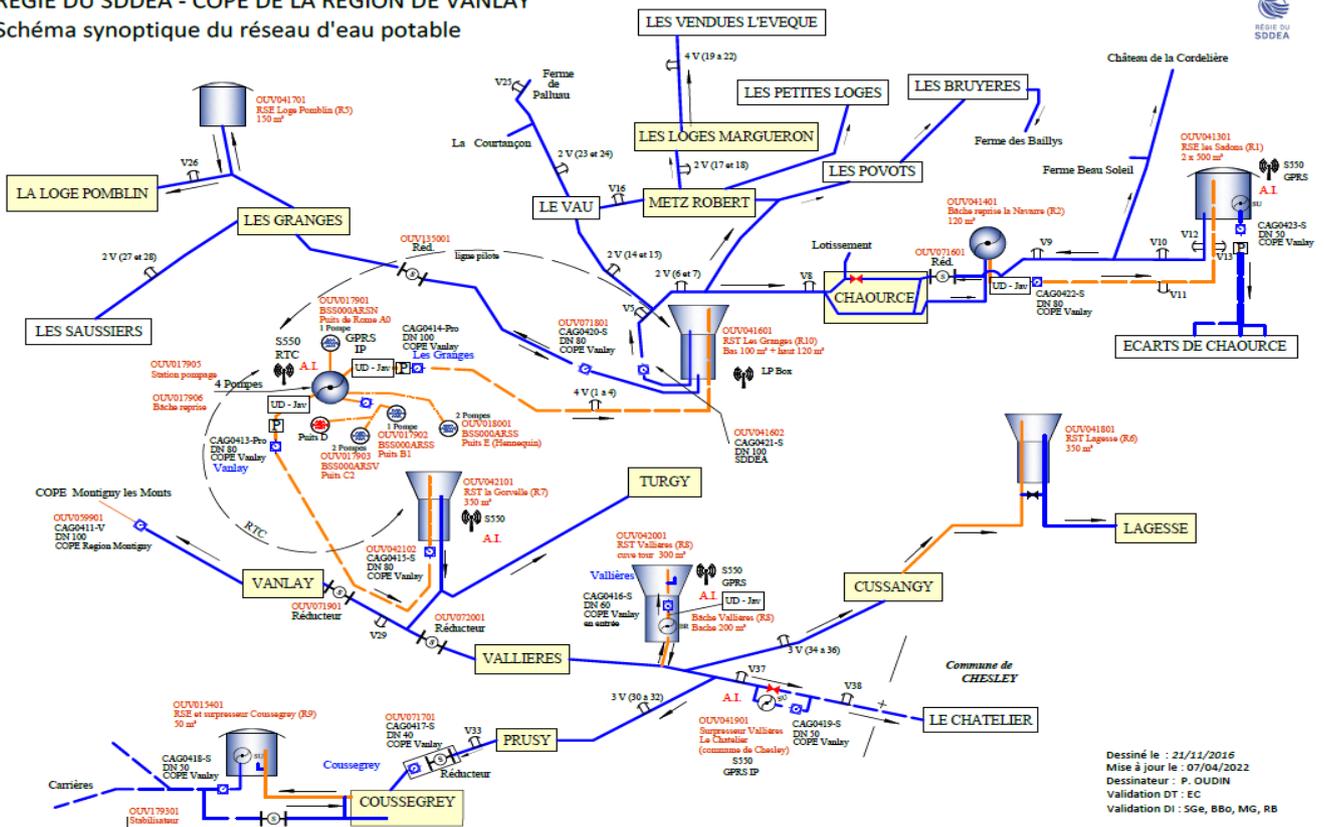

Dessiné le : 21/11/2016
 Mise à jour le : 07/04/2022
 Dessinateur : P. OUDIN
 Validation DT : EC
 Validation DI : Sge, BBo, MG, RB

- Réseau:**
- Aduction - Aspiration
 - Aduction - Gravitaire
 - Aduction - Refoulement
 - Distribution - Gravitaire
 - Distribution - Refoulement
- Ouvrages de captage:**
- Code SDDEA
 Code S55
 Noms d'usage éventuel
- Ouvrages de stockage:**
- Code ouvrage
 Noms
 Volume
- Comptages:**
- Code et Type du compteur
 DN 40
 Appartenance
 Pré: prélèvement - Proc: production
 Ac: achat - V: vente - S: sectorisation
- Equipements:**
- Station de pompage
 - Surpresseur en ligne
 - Appareillage de régulation
 - Sonde de pression
 - Télesurveillance
 - A.I. Anti-intrusion
 - Captage actif
 - Captage inactif
 - Réservoir sur tour
 - Réservoir Semi-enterré
 - Réservoir Enterré
 - Bâche de reprise (avec surpresseur)
 - Compteur volumétrique fixe
 - Débitmètre fixe
 - By-pass
 - Débitmètre mobile
 - Ventouse




RÉGIE DU SDDEA

MÉMOIRE EXPLICATIF ET JUSTIFICATIF


Référence du dossier	19-22i0768		
Collectivité	RÉGIE DU SDDEA - BA EAU POTABLE COPE EP DE VILLEMAUR / PALIS		
Canton	Aix en Othe		
Nature des travaux	Adduction : Travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations MISE AUX NORMES DE SÉCURITÉ DES ACCÈS AUX INSTALLATIONS DU RÉSERVOIR DE VILLEMAUR		
Lieu des travaux	Réservoir de Villemaur		
Justificatif des travaux	<p>Selon l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de ses salariés. Dans ce cadre, l'employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais doit l'empêcher. La RÉGIE DU SDDEA a procédé à des audits SÉCURITÉ de ses ouvrages. Les travaux proposés permettent de supprimer ou réduire considérablement les risques de chute ou de noyade pour les exploitants des installations.</p> <p>Il y a un risque avéré de chute pour accéder à la chambre des vannes au niveau N+1 et dans les cuves. La mise aux normes des équipements permet de sécuriser les accès.</p>		
Descriptif des travaux	<ul style="list-style-type: none"> - installation et repli du chantier - installation de 2 escaliers d'accès à chaque cuve - installation d'une échelle verticale avec crosse pour atteindre le N+1 - installation de 2 échelles dans cuve droite et gauche 		
Montant total des travaux	15 100,00 € HT	soit	15 100,00 € TTC
	Voir la proposition technique et financière et le schéma synoptique des ouvrages joints.		
Montant total HT des travaux éligibles	15 100,00 € HT		
Plan de financement	- Subvention du Conseil Départemental de l'Aube		1 510,00 €
	10% de	15 100,00 €	
	- Participation de la RÉGIE DU SDDEA - COPE		13 590,00 €
	- TVA		- €
	- Montant total TTC		15 100,00 €

DANGER POUR LE PERSONNEL : Risque de chute en ouvrant la porte du local technique :

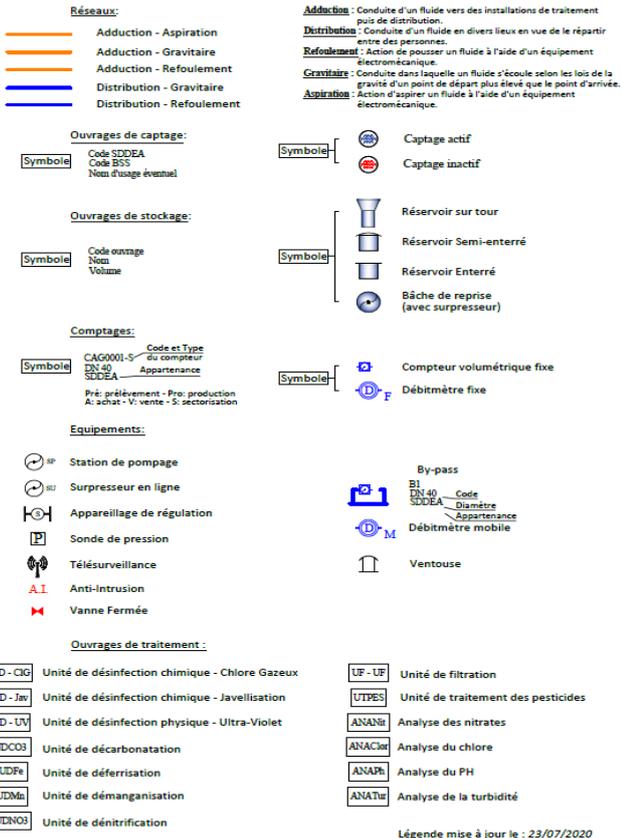

RÉGIE DU SDEA - COPE DE VILLEMAUR / PALIS

Schéma synoptique du réseau d'eau potable

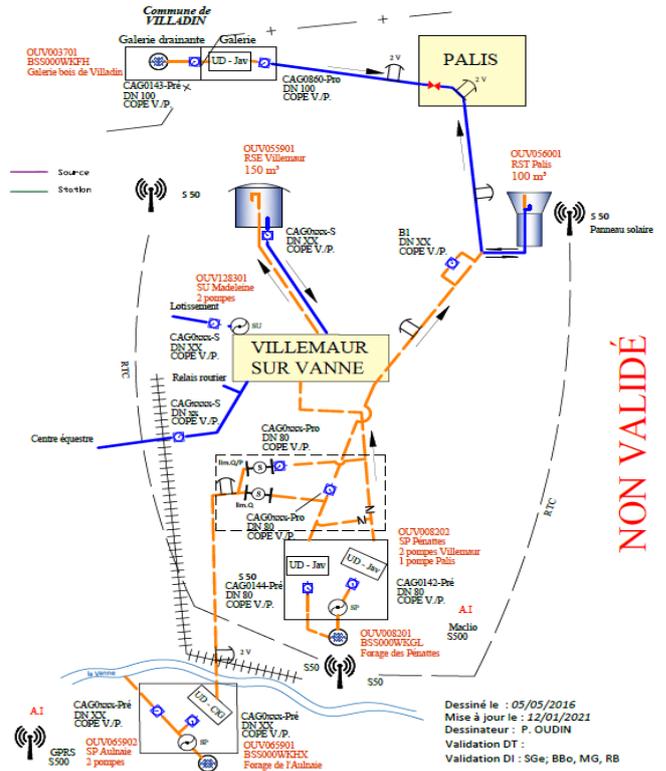




RÉGIE DU SDDEA

MÉMOIRE EXPLICATIF ET JUSTIFICATIF

Référence du dossier	19-22i2307		
Collectivité	RÉGIE DU SDDEA - BA EAU POTABLE COPE EP DE LA RÉGION DE VENDEUVRE ET DU LANDION		
Canton	Bar sur Aube		
Nature des travaux	Adduction : Travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations MISE AUX NORMES DE SÉCURITÉ DES ACCÈS AUX INSTALLATIONS DU RÉSERVOIR DE COUVIGNON		
Lieu des travaux	Réservoir de Couvignon		
Justificatif des travaux	<p>Selon l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de ses salariés. Dans ce cadre, l'employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais doit l'empêcher. La RÉGIE DU SDDEA a procédé à des audits SÉCURITÉ de ses ouvrages. Les travaux proposés permettent de supprimer ou réduire considérablement les risques de chute ou de noyade pour les exploitants des installations.</p> <p>Il y a un risque avéré de chute pour accéder à la chambre des vannes au niveau N+1 et dans les cuves. La mise aux normes des équipements permet de sécuriser les accès.</p>		
Descriptif des travaux	<ul style="list-style-type: none"> - installation et repli du chantier - installation d'une échelle à marche pour accès cuve - installation d'une passerelle de jonction - installation d'une échelle dans la cuve avec crinoline 		
Montant total des travaux	7 500,00 € HT	soit	7 500,00 € TTC
	Voir la proposition technique et financière et le schéma synoptique des ouvrages joints.		
Montant total HT des travaux éligibles	7 500,00 € HT		
Plan de financement	- Subvention du Conseil Départemental de l'Aube		750,00 €
	10%	de	7 500,00 €
	- Participation de la RÉGIE DU SDDEA - COPE		6 750,00 €
	- TVA		- €
	- Montant total TTC		7 500,00 €

RÉGIE DU SDEA - COPE de VENDEUVRE / LANDION
Schéma synoptique du réseau d'eau potable

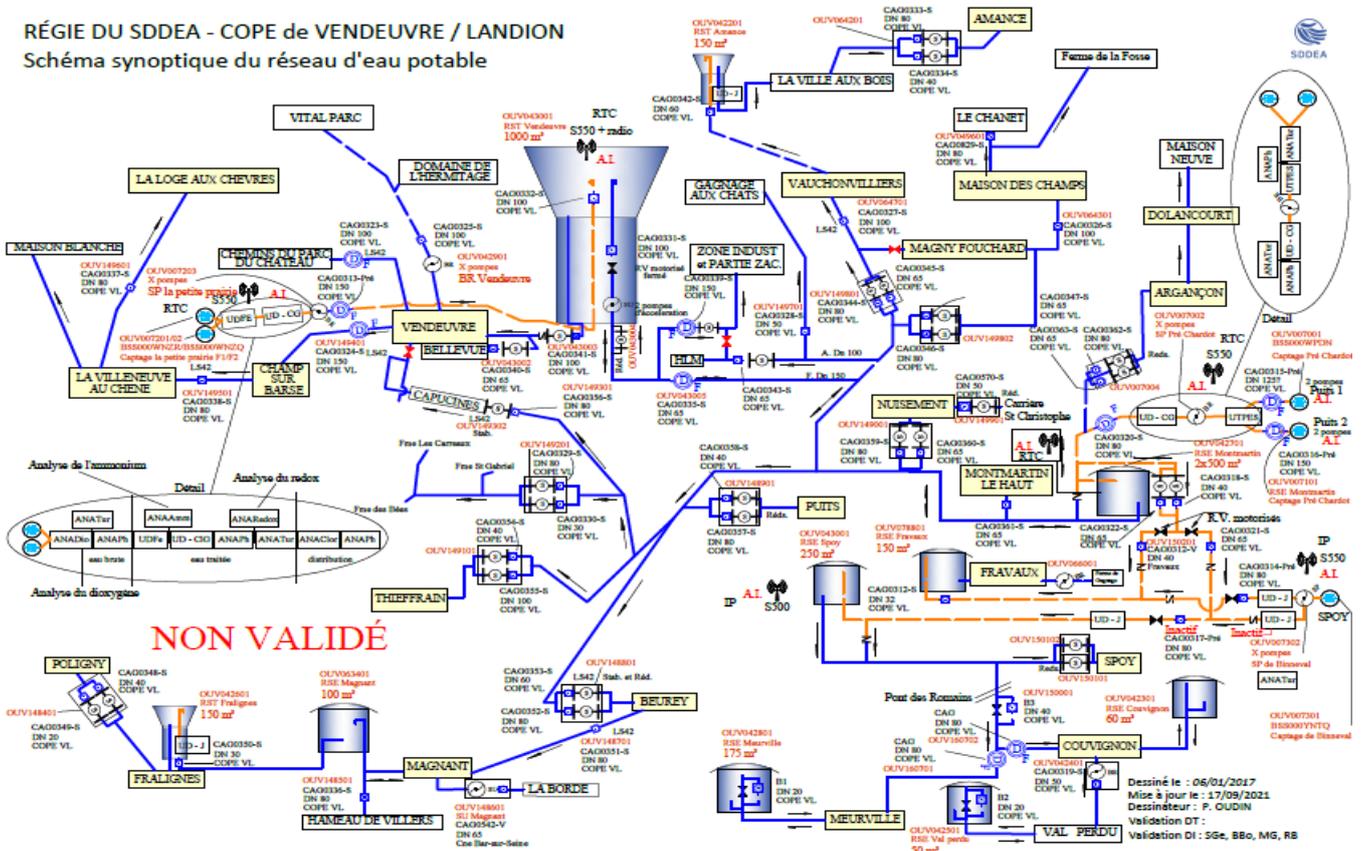

NON VALIDÉ


DANGER POUR LE PERSONNEL : Risque de chute au niveau de la passerelle et dans la cuve technique :

Légende :		<p>Adaddition - Aspiration (Orange line)</p> <p>Adaddition - Gravitaire (Red line)</p> <p>Adaddition - Refoulement (Blue line)</p> <p>Distribution - Gravitaire (Blue line)</p> <p>Distribution - Refoulement (Purple line)</p>	
<p>Outrages de captage :</p> <p>Symbole : Code SDEIA, Code BSE, Nom d'usage éventuel</p>		<p>Symbole : Captage actif (Blue circle)</p> <p>Symbole : Captage inactif (Red circle)</p>	
<p>Outrages de stockage :</p> <p>Symbole : Code ouvrage, Nom, Volume</p>		<p>Symbole : Réservoir sur tour (Tall cylinder)</p> <p>Symbole : Réservoir Semi-enterré (Short cylinder)</p> <p>Symbole : Réservoir Enterré (Square)</p> <p>Symbole : Bâche de reprise (avec surpresseur) (Circle with arrow)</p>	
<p>Compteurs :</p> <p>Symbole : Code et Type de compteur, DN 40, Appartenance SDEIA</p> <p>Pré. réglé : - P: production, A: adit., V: valve, S: sectorisation</p>		<p>Symbole : Compteur volumétrique fixe (Square with 'V')</p> <p>Symbole : Débitmètre fixe (Square with 'F')</p>	
<p>Équipements :</p> <p>Station de pompage (Circle with 'P')</p> <p>Surpresseur en ligne (Circle with 'S')</p> <p>Appareillage de régulation (Circle with 'R')</p> <p>Sonde de pression (Square with 'P')</p> <p>Télésurveillance (Square with 'T')</p> <p>AI : Anti-Intrusion (Red triangle)</p> <p>V : Vaine Ferme (Red cross)</p>		<p>By-pass (Square with 'B')</p> <p>DN 40 - Code SDEIA, Diamètre, Appartenance (Square with 'B')</p> <p>Débitmètre mobile (Square with 'M')</p> <p>Ventouse (Square with 'V')</p>	
<p>Outrages de traitement :</p> <p>UD-CR0 : Unité de désinfection chimique - Chlore Gaeux</p> <p>UD-Jav : Unité de désinfection chimique - Javellisation</p> <p>UD-UV : Unité de désinfection physique - Ultra-Violet</p> <p>UDCO3 : Unité de décarbonatation</p> <p>UDF6 : Unité de déferrisation</p> <p>UDM6 : Unité de démanquisation</p> <p>UDNK3 : Unité de dénitrification</p>		<p>UF-LF : Unité de filtration</p> <p>UTPES : Unité de traitement des pesticides</p> <p>ANANh : Analyse des nitrates</p> <p>ANACls : Analyse du chlore</p> <p>ANAFs : Analyse du PH</p> <p>ANATu : Analyse de la turbidité</p>	

Légende mise à jour le : 23/07/2020



RÉGIE DU SDDEA - COPE de VENDEVURE / LANDION
Schéma synoptique du réseau d'eau potable

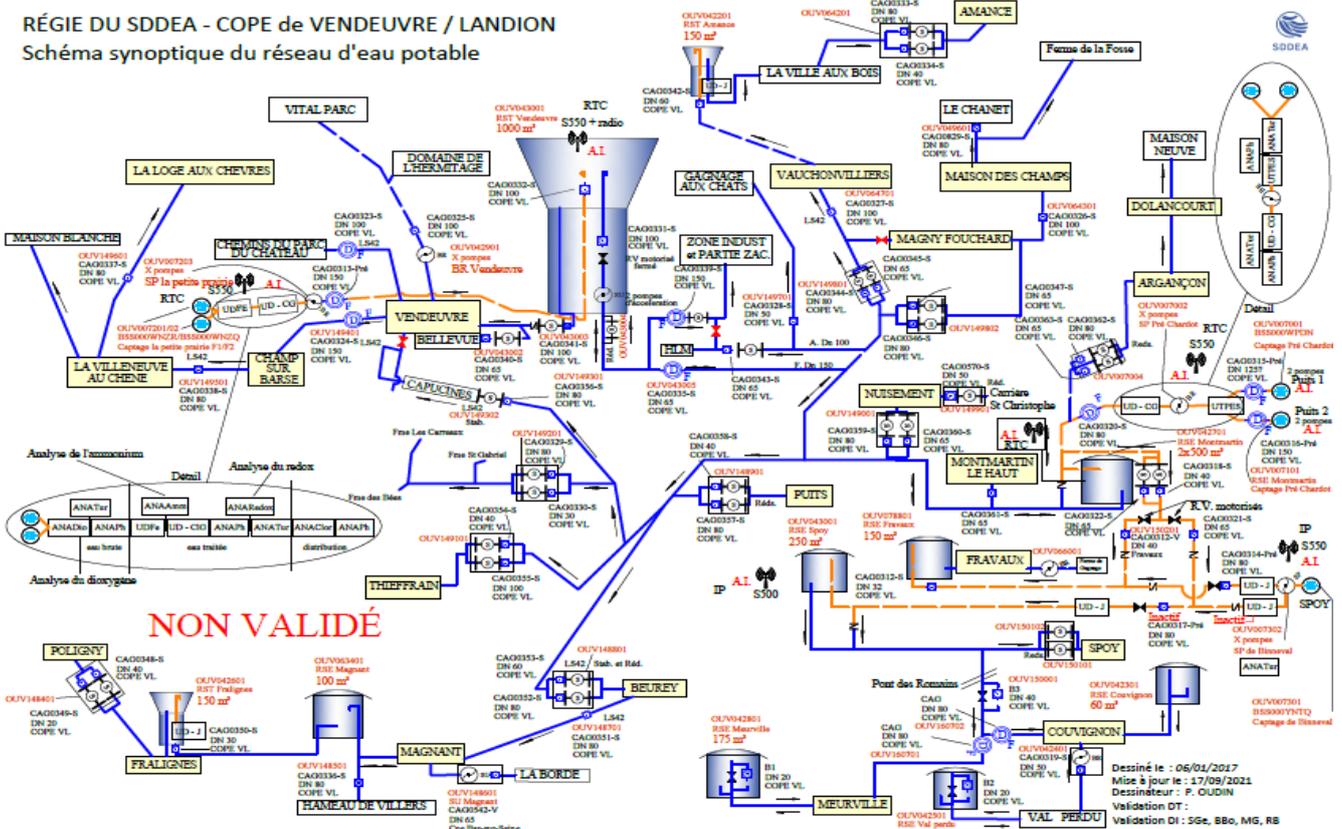

NON VALIDÉ

- Relevés:**
- Adaction - Aspiration
 - Adaction - Gravitaine
 - Adaction - Rafoulement
 - Distribution - Gravitaine
 - Distribution - Rafoulement

- Adaction:** Conduite d'un fluide vers des installations de traitement puis de distribution.
Distribution: Conduite d'un fluide en divers lieux en vue de la répartition des consommations.
Rafoulement: Action de pousser un fluide à l'aide d'un équipement électromécanique.
Gravitaine: Conduite dans laquelle un fluide s'écoule selon les lois de la gravité d'un point de départ plus élevé que le point d'arrivée.
Aspiration: Action d'aspirer un fluide à l'aide d'un équipement électromécanique.

Ouvrages de captage:

Symbole Code SDDEA
Code ISS
Nom d'usage éventuel

- Symbole
- Captage actif
 - Captage inactif

Ouvrages de stockage:

Symbole Code stockage
Nom
Volume

- Symbole
- Reservoir sur tour
 - Reservoir Semi-enters
 - Reservoir Enters
 - Bâche de reprise (avec surpresseur)

Comptages:

Symbole Code et Type du compteur
DN 40
SDDEA Appartenance

Pré: débitement - Pré: production
A: actif - V: valve - E: électronique

- Symbole
- Compteur volumétrique fixe
 - Débitmètre fixe

- Equipements:**
- Station de pompage
 - Surpresseur en ligne
 - Appareillage de régulation
 - Sonde de pression
 - Télésurveillance
 - Anti-Intrusion
 - Valve Ferme

- Symbole
- Bypass
 - B1 DN 40 Code SDDEA Diamètre Appartenance
 - Débitmètre mobile
 - Ventouse

- Ouvrages de traitement:**
- UD-CM Unité de désinfection chimique - Chlore Gaseux
 - UD-Jav Unité de désinfection chimique - Javellisation
 - UD-UV Unité de désinfection physique - Ultra-Violet
 - UDCO3 Unité de décarbonatation
 - UDF* Unité de déferrisation
 - UDMn Unité de démnéangisation
 - UDNO3 Unité de dénitrification

- UF-UF Unité de filtration
- UTPPS Unité de traitement des pesticides
- ANANs Analyse des nitrates
- ANAClo Analyse du chlore
- ANAPh Analyse du PH
- ANATu Analyse de la turbidité

Légende mise à jour le : 23/07/2020

DANGER POUR LE PERSONNEL : Risque de chute en accédant à la cuve et dans la cuve technique :






RÉGIE DU SDDEA

MÉMOIRE EXPLICATIF ET JUSTIFICATIF

Référence du dossier	19-22i2320		
Collectivité	RÉGIE DU SDDEA - BA EAU POTABLE COPE EP DE LA REGION DE VENDEUVRE ET DU LANDION		
Canton	Bar sur Aube		
Nature des travaux	Adduction : Travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations MISE AUX NORMES DE SÉCURITÉ DES ACCÈS AUX INSTALLATIONS DU RÉSERVOIR DE MEURVILLE		
Lieu des travaux	Réservoir de Meurville		
Justificatif des travaux	<p>Selon l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de ses salariés. Dans ce cadre, l'employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais doit l'empêcher. La RÉGIE DU SDDEA a procédé à des audits SÉCURITÉ de ses ouvrages. Les travaux proposés permettent de supprimer ou réduire considérablement les risques de chute ou de noyade pour les exploitants des installations.</p> <p>Il y a un risque avéré de chute pour accéder à la chambre des vannes au niveau N+1 et dans les cuves. La mise aux normes des équipements permet de sécuriser les accès.</p>		
Descriptif des travaux	- installation et repli du chantier - installation d'une échelle inox dans la cuve		
Montant total des travaux	7 000,00 € HT	soit	7 000,00 € TTC
	Voir la proposition technique et financière et le schéma synoptique des ouvrages joints.		
Montant total HT des travaux éligibles	7 000,00 € HT		
Plan de financement	- Subvention du Conseil Départemental de l'Aube 10% de	7 000,00 €	700,00 €
	- Participation de la RÉGIE DU SDDEA - COPE		6 300,00 €
	- TVA		- €
	- Montant total TTC		7 000,00 €

RÉGIE DU SDDEA - COPE de VENDEUVRE / LANDION
Schéma synoptique du réseau d'eau potable

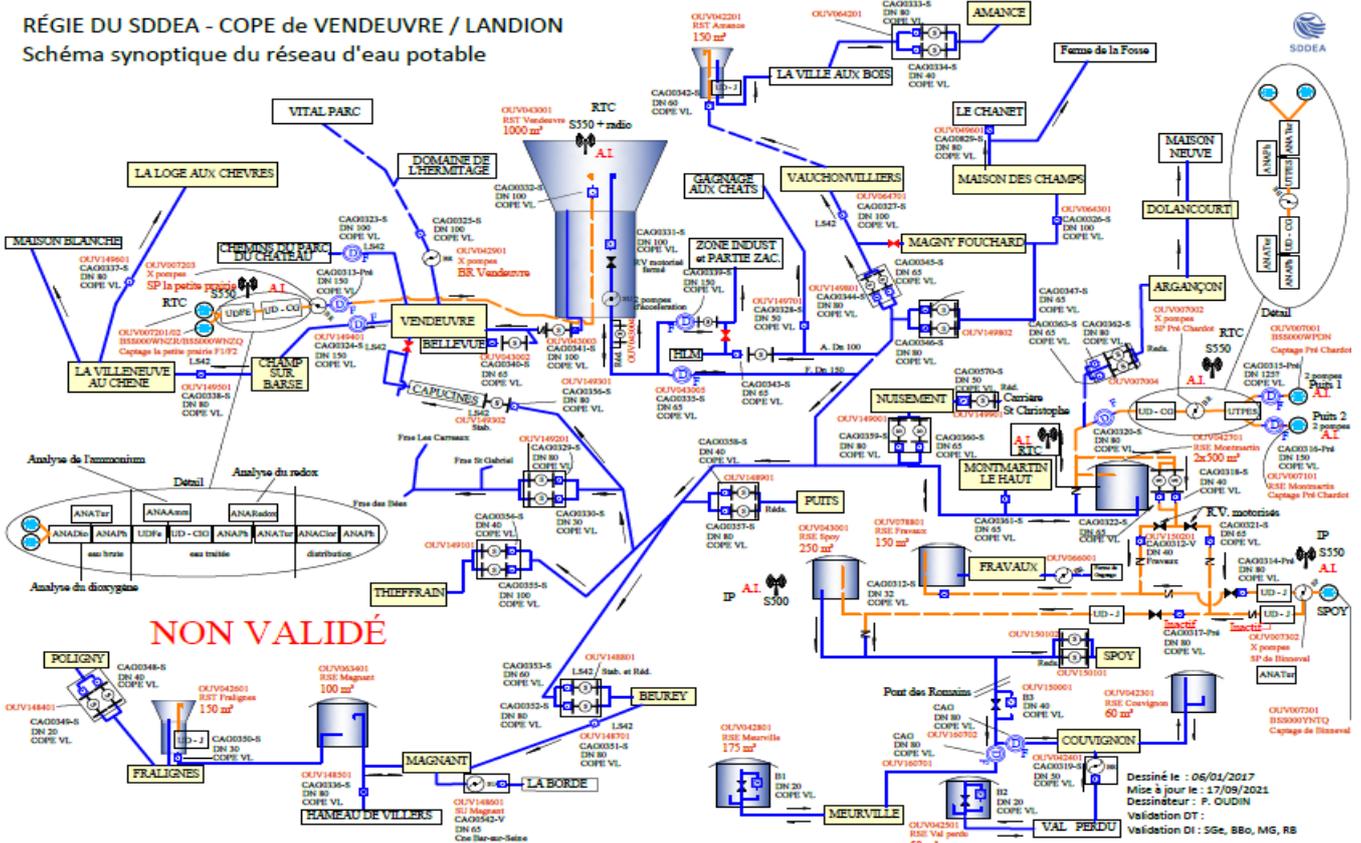

NON VALIDÉ

- Réseau:**
- Addition - Aspiration
 - Addition - Gravitaire
 - Addition - Rafoulement
 - Distribution - Gravitaire
 - Distribution - Rafoulement
- Outrages de captage:**
- Code SDEIA
 - Code SISE
 - Non d'usage éventuel
- Outrages de stockage:**
- Code ouvrage
 - Nom
 - Volume
- Compteurs:**
- Code et Type
 - DN 40
 - Appartenance
 - SDDEA
 - Pré-pilotage - Pré-production
 - A. actif - V. veille - S. stationnaire
- Equipements:**
- Station de pompage
 - Surpresseur en ligne
 - Appareillage de régulation
 - Sonde de pression
 - Télésurveillance
 - Anti-Intrusion
 - Vanne Ferme
 - By-pass
 - Debitmètre fixe
 - Debitmètre mobile
 - Ventouse
- Outrages de traitement:**
- UD-CM: Unité de désinfection chimique - Chlore Gaeux
 - UD-Jev: Unité de désinfection chimique - Juvellisation
 - UD-LV: Unité de désinfection physique - Ultra-Violet
 - UDCO3: Unité de décarbonatation
 - UDF4: Unité de déferrisation
 - UDM6: Unité de déminéralisation
 - UDN03: Unité de dénitrification
 - UF-UF: Unité de filtration
 - UTP8: Unité de traitement des pesticides
 - ANAN6: Analyse des nitrates
 - ANACH6: Analyse du chlore
 - ANAF6: Analyse du PH
 - ANAT6: Analyse de la turbidité

DANGER POUR LE PERSONNEL : Risque de chute en ouvrant la porte du local technique :



Légende mise à jour le : 23/07/2020

Dessiné le : 06/01/2017
Mise à jour le : 17/08/2021
Dessinateur : F. OUDIN
Validation DT :
Validation DI : SGe, BBo, MG, RB




RÉGIE DU SDDEA

MÉMOIRE EXPLICATIF ET JUSTIFICATIF

Référence du dossier	19-22i2306		
Collectivité	RÉGIE DU SDDEA - BA EAU POTABLE COPE EP DE LA REGION DE VENDEVRE ET DU LANDION		
Canton	Bar sur Aube		
Nature des travaux	Adduction : Travaux de sécurisation, de mise en conformité et de désinfection des installations MISE AUX NORMES DE SÉCURITÉ DES ACCÈS AUX INSTALLATIONS DU RÉSERVOIR DE VAL PERDU		
Lieu des travaux	Réservoir du Val Perdu à Couvignon		
Justificatif des travaux	<p>Selon l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de ses salariés. Dans ce cadre, l'employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais doit l'empêcher. La RÉGIE DU SDDEA a procédé à des audits SÉCURITÉ de ses ouvrages. Les travaux proposés permettent de supprimer ou réduire considérablement les risques de chute ou de noyade pour les exploitants des installations.</p> <p>Il y a un risque avéré de chute pour accéder à la chambre des vannes au niveau N+1 et dans les cuves. La mise aux normes des équipements permet de sécuriser les accès.</p>		
Descriptif des travaux	<ul style="list-style-type: none"> - installation et repli du chantier - installation d'une échelle à marche pour accès cuve - installation d'une échelle verticale avec crosse pour atteindre le N-1 - installation d'une passerelle de franchissement et de jonction - installation d'une échelle dans cuve 		
Montant total des travaux	9 900,00 € HT	soit	9 900,00 € TTC
	Voir la proposition technique et financière et le schéma synoptique des ouvrages joints.		
Montant total HT des travaux éligibles	9 900,00 € HT		
Plan de financement	- Subvention du Conseil Départemental de l'Aube		990,00 €
	10% de	9 900,00 €	
	- Participation de la RÉGIE DU SDDEA - COPE		8 910,00 €
	- TVA		- €
	- Montant total TTC		9 900,00 €

RÉGIE DU SDDEA - COPE de VENDEUVRE / LANDION
Schéma synoptique du réseau d'eau potable

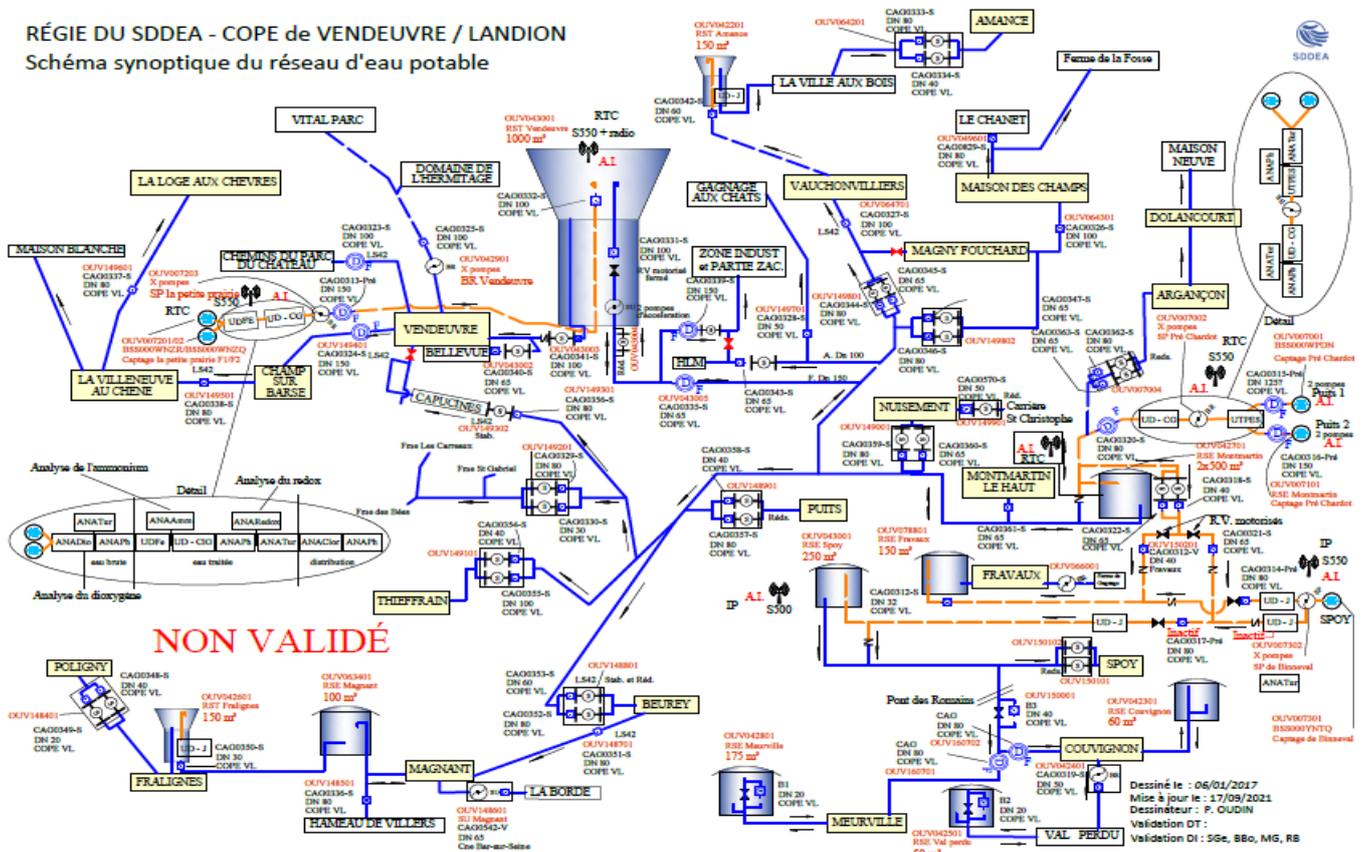

NON VALIDÉ

Legende:

- Adduction - Aspiration
- Adduction - Gravitaire
- Adduction - Rafoulement
- Distribution - Gravitaire
- Distribution - Rafoulement

- Adduction:** Conduite d'un fluide vers des installations de traitement puis de distribution.
- Distribution:** Conduite d'un fluide en divers lieux en vue de la répartition entre des personnes.
- Rafoulement:** Action de pousser un fluide à l'aide d'un équipement électromécanique.
- Gravitaire:** Conduite d'eau livrée un fluide écoule selon les lois de la gravité d'un point de départ plus élevé que le point d'arrivée.
- Aspiration:** Action d'aspirer un fluide à l'aide d'un équipement électromécanique.

Ouvrages de captage:

Symbole: Code SDDEA, Code BSE, Nom d'usage éventuel

- Captage actif
- Captage inactif

Ouvrages de stockage:

Symbole: Code stockage, Nom, Volume

- Réservoir sur tour
- Réservoir Semi-enterré
- Réservoir Enterré
- Bâche de reprise (avec surpresseur)

Comptages:

Symbole: Code et Type du compteur, Code SDDEA, Appartenance, Pré: prélevement - Pré: production, A: achat - V: vente - E: électrification

- Compteur volumétrique fine
- Débitmètre fine
- Débitmètre mobile

Equipements:

- Station de pompage
- Surpresseur en ligne
- Appareillage de régulation
- Sonde de pression
- Télésurveillance
- Anti-Intrusion
- Vane Ferme

- By-pass
- Ventouse

Ouvrages de traitement:

- | | |
|--|------------------------------------|
| Unité de désinfection chimique - Chlore Gazeux | Unité de filtration |
| Unité de désinfection chimique - Juvénisation | Unité de traitement des pesticides |
| Unité de désinfection physique - Ultra-Violet | Analyse des nitrates |
| Unité de décarbonatation | Analyse du chlore |
| Unité de déferrisation | Analyse du pH |
| Unité de dénitrification | Analyse de la turbidité |
| Unité de désinfection | |

Légende mise à jour le : 23/07/2020

DANGER POUR LE PERSONNEL : Risque de chute en ouvrant la porte du local technique :





RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE D'INTERVENTION

N° 19-21i1233

DEMANDEUR

RÉGIE DU SDDEA

ADRESSE DU DEMANDEUR
OBJET DE L'INTERVENTION

COPE EP DE LA RÉGION DE BRIENNE LE CHÂTEAU

22 rue Grégoire-Pierre Herluison - CS 23076 - 10012 TROYES Cedex

**MISE AUX NORMES DE LA CLÔTURE DU PÉRIMÈTRE DE
PROTECTION IMMÉDIATE DU CAPTAGE D EAU POTABLE DE
BRIENNE LA VIEILLE - 1ere tranche**

DATE D ÉTABLISSEMENT

05/06/2022

DURÉE DE VALIDITÉ

6 mois

ADRESSE D'INTERVENTION

Captage d'eau potable de Brienne la Vieille

CONTACT

Cendrine RONDEAU - tél. 03 25 72 19 62

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Montant HT
Mise aux normes de la clôture du PI du captage comprenant la suppression de la végétation en bas de la clôture existante, la dépose totale des 170 m du grillage et des fils de tension, la démolitions des scellements de poteaux, y compris chargements et évacuation des gravats, la fourniture et pose de poteaux béton y compris scellements, la fourniture et pose de grillage simple torsion plastifié vert H = 2 m, y compris fils de tension, tendeurs et agrafes.				
Montant des travaux	1	F	18 000,00 €	18 000,00 €
Mission d'assistance à maitre d'ouvrage pour la réalisation de l'étude d'avant projet, la rédaction du cahier des charges, la consultation des entreprises, l'analyse comparative des offres, le suivi du chantier jusqu'à la remise du dossier de récolement et la réception des travaux				
Montant de la mission	1	F	1 000,00 €	1 000,00 €
			Total HT	19 000,00 €
			TVA à 0,0%	- €
			Total TTC	19 000,00 €

Le directeur industriel,

Michel CONROUX

ACCEPTATION DU DEMANDEUR



Établissement public industriel et commercial

Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière

N° TVA intracommunautaire : FR77820972552

RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE
L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA
DÉMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)

22 rue Grégoire-Pierre Herluison

CS 23076 - 10012 Troyes Cedex

Tél. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email : sddea@sddea.fr



RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE D'INTERVENTION

N° 19-22i1467

DEMANDEUR

RÉGIE DU SDDEA

COPE EP DE PRUGNY

ADRESSE DU DEMANDEUR
OBJET DE L'INTERVENTION

22 rue Grégoire-Pierre Herluison - CS 23076 - 10012 TROYES Cedex

**MISE AUX NORMES DE SÉCURITÉ DES ACCÈS AUX
INSTALLATIONS DES 2 RÉSERVOIRS DE PRUGNY**

DATE D ÉTABLISSEMENT

02/06/2022

DURÉE DE VALIDITÉ

6 mois

ADRESSE D'INTERVENTION

Réservoirs d'eau potable à Prugny

CONTACT

Cendrine RONDEAU - tél. 03 25 72 19 62

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Montant HT
Mise aux normes de sécurité des accès aux ouvrages et équipements pour le personnel d'exploitation comprenant :				
Pour le réservoir R1 : Remplacement de l'échelle d'accès extérieure par une échelle neuve avec palier, garde-corps, portillon. Remplacement de l'échelle d'accès dans la cuve par une échelle inox 316L qualité alimentaire avec crinoline. Installation d'un portillon sécurisant l'accès à la chambre des vannes.				
Pour le réservoir R2 : Installation d'un palier à marche pour accès chambre des vannes. Remplacement de l'échelle d'accès extérieure par une échelle neuve. Remplacement des 2 échelles d'accès dans la cuve par des échelles inox 316L qualité alimentaire.				
Montant des travaux	1	F	12 000,00 €	12 000,00 €
Mission d'assistance à maitre d'ouvrage pour la réalisation de l'étude d'avant projet, la rédaction du cahier des charges, la consultation des entreprises, l'analyse comparative des offres, le suivi du chantier jusqu'à la remise du dossier de récolement et la réception des travaux				
Montant de la mission	1	F	1 000,00 €	1 000,00 €
			Total HT	13 000,00 €
			TVA à 0,0%	- €
			Total TTC	13 000,00 €

Le directeur industriel,

Michel CONROUX

ACCEPTATION DU DEMANDEUR

Nom Prénom :

Qualité :

Date :

Signature : (Précédée de la mention manuscrite prestations)



Établissement public industriel et commercial

Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière

N° TVA intracommunautaire : FR77820972552

RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA DÉMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)

22 rue Grégoire-Pierre Herluison

CS 23076 - 10012 Troyes Cedex

Tél. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email : sddea@sddea.fr



RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE D'INTERVENTION

N° 19-22i1496

DEMANDEUR

RÉGIE DU SDDEA
COPE EP DE LA RÉGION DE VANLAY

ADRESSE DU DEMANDEUR
OBJET DE L'INTERVENTION

22 rue Grégoire-Pierre Herluison - CS 23076 - 10012 TROYES Cedex
**MISE AUX NORMES DE SÉCURITÉ DES ACCÈS AUX
INSTALLATIONS DU RÉSERVOIR DE COUSSEGREY**

DATE D'ÉTABLISSEMENT
DURÉE DE VALIDITÉ
ADRESSE D'INTERVENTION
CONTACT

02/06/2022
6 mois
Réservoir sur tour de Coussegrey
Cendrine RONDEAU - tél. 03 25 72 19 62

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Montant HT
Mise aux normes de sécurité des accès aux ouvrages et équipements pour le personnel d'exploitation comprenant l'installation d'une plateforme avec caillebotis, trappes d'accès à la chambre des vannes, échelle avec crosse.				
Montant des travaux	1	F	7 100,00 €	7 100,00 €
Mission d'assistance à maître d'ouvrage pour la réalisation de l'étude d'avant projet, la rédaction du cahier des charges, la consultation des entreprises, l'analyse comparative des offres, le suivi du chantier jusqu'à la remise du dossier de récolement et la réception des travaux				
Montant de la mission	1	F	1 000,00 €	1 000,00 €
			Total HT	8 100,00 €
			TVA à 0,0%	- €
			Total TTC	8 100,00 €

Le directeur industriel,

Michel CONROUX

ACCEPTATION DU DEMANDEUR

Nom Prénom :

Qualité :

Date :

Signature : (Précédée de la mention manuscrite

Bon pour accord : Proposition reçue avant l'exécution des prestations)

Établissement public industriel et commercial

Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière

N° TVA intracommunautaire : FR77820972552

RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA DÉMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)

22 rue Grégoire-Pierre Herluison

CS 23076 - 10012 Troyes Cedex

Tél. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email : sddea@sddea.fr



RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE D'INTERVENTION

N° 19-21i1564

DEMANDEUR

RÉGIE DU SDDEA

ADRESSE DU DEMANDEUR
OBJET DE L'INTERVENTION

COPE EP DE LA RÉGION DE GYE SUR SEINE

22 rue Grégoire-Pierre Herluison - CS 23076 - 10012 TROYES Cedex

**MISE AUX NORMES DE LA CLÔTURE DU PÉRIMÈTRE DE
PROTECTION IMMÉDIAT DU CAPTAGE D EAU POTABLE**

DATE D ÉTABLISSEMENT

02/06/2022

DURÉE DE VALIDITÉ

6 mois

ADRESSE D'INTERVENTION

Captage d'eau potable de Gyé sur Seine

CONTACT

Cendrine RONDEAU - tél. 03 25 72 19 62

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Montant HT
Mise aux normes de la clôture du PI du captage comprenant la suppression de la végétation en bas de la clôture existante, la dépose totale des 190 m du grillage et des fils de tension, la démolition des scellements de poteaux, y compris le chargement et l'évacuation des gravats, la fourniture et la pose de poteaux béton y compris le scellement, la fourniture et la pose de grillage simple torsion plastifié vert H = 2 m, y compris fils de tension, tendeurs et agrafes.				
Montant des travaux	1	F	16 000,00 €	16 000,00 €
Mission d'assistance à maitre d'ouvrage pour la réalisation de l'étude d'avant projet, la rédaction du cahier des charges, la consultation des entreprises, l'analyse comparative des offres, le suivi du chantier jusqu'à la remise du dossier de récolement et la réception des travaux				
Montant de la mission	1	F	1 000,00 €	1 000,00 €
			Total HT	17 000,00 €
			TVA à 0,0%	- €
			Total TTC	17 000,00 €

Le directeur industriel,

Michel CONROUX

ACCEPTATION DU DEMANDEUR

Nom Prénom :

Qualité :

Date :

Signature : (Précédée de la mention manuscrite

Bon pour accord : Proposition reçue avant l'exécution des prestations)

Établissement public industriel et commercial

Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière

N° TVA intracommunautaire : FR77820972552

RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE
L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA
DÉMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)

22 rue Grégoire-Pierre Herluison

CS 23076 - 10012 Troyes Cedex

Tél. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email : sddea@sddea.fr



RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE D'INTERVENTION

N° 19-22i2303

DEMANDEUR

RÉGIE DU SDDEA
COPE EP DES COMMUNES DE SAVIERES, CHAUCHIGNY ET RILLY-SAINTE-SYRE

ADRESSE DU DEMANDEUR
OBJET DE L'INTERVENTION

22 rue Grégoire-Pierre Herluison - CS 23076 - 10012 TROYES Cedex
**MISE AUX NORMES DE SÉCURITÉ DES ACCÈS AUX
INSTALLATIONS DU RÉSERVOIR DE CHAUCHIGNY**

DATE D ÉTABLISSEMENT
DURÉE DE VALIDITÉ
ADRESSE D'INTERVENTION
CONTACT

02/06/2022
6 mois
Réservoir semi-enterré de Chauchigny
Cendrine RONDEAU - tél. 03 25 72 19 62

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Montant HT
Mise aux normes de sécurité des accès aux ouvrages et équipements pour le personnel d'exploitation comprenant la fourniture et l'installation d'une échelle de qualité alimentaire dans la cuve avec crosse de préhension.				
Montant des travaux	1	F	10 000,00 €	10 000,00 €
			Total HT	10 000,00 €
			TVA à 0,0%	- €
			Total TTC	10 000,00 €

Le directeur industriel,

Michel CONROUX

ACCEPTATION DU DEMANDEUR

Nom Prénom :

Qualité :

Date :

Signature : (Précédée de la mention manuscrite

Bon pour accord : Proposition reçue avant l'exécution des prestations)

Établissement public industriel et commercial

Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière

N° TVA intracommunautaire : FR77820972552

RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA DÉMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)

22 rue Grégoire-Pierre Herluison

CS 23076 - 10012 Troyes Cedex

Tél. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email : sddea@sddea.fr



RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE D'INTERVENTION

N° 19-22i2266

DEMANDEUR

**RÉGIE DU SDDEA
COPE DU LANDION**

ADRESSE DU DEMANDEUR
OBJET DE L'INTERVENTION

22 rue Grégoire-Pierre Herluison - CS 23076 - 10012 TROYES Cedex
**MISE AUX NORMES DE SÉCURITÉ DES ACCÈS AUX
INSTALLATIONS DU RÉSERVOIR DE CHASEREY**

DATE D'ÉTABLISSEMENT
DURÉE DE VALIDITÉ
ADRESSE D'INTERVENTION
CONTACT

02/06/2022
6 mois
Réservoir semi-enterré de Chaserey
Cendrine RONDEAU - tél. 03 25 72 19 62

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Montant HT
Mise aux normes de sécurité des accès aux ouvrages et équipements pour le personnel d'exploitation comprenant la fourniture et l'installation d'une échelle de qualité alimentaire dans la cuve avec crosse de préhension.				
Montant des travaux	1	F	3 500,00 €	3 500,00 €
		Total HT		3 500,00 €
		TVA à 0,0%		- €
		Total TTC		3 500,00 €

Le directeur industriel,

Michel CONROUX

ACCEPTATION DU DEMANDEUR

Nom Prénom :

Qualité :

Date :

Signature : (Précédée de la mention manuscrite

Bon pour accord : Proposition reçue avant l'exécution des prestations)

Établissement public industriel et commercial

Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière

N° TVA intracommunautaire : FR77820972552

RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA DÉMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)

22 rue Grégoire-Pierre Herluison

CS 23076 - 10012 Troyes Cedex

Tél. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email : sddea@sddea.fr





RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE D'INTERVENTION

N° 19-22i0768

DEMANDEUR

RÉGIE DU SDDEA
COPE EP DE VILLEMAUR / PALIS

ADRESSE DU DEMANDEUR
OBJET DE L'INTERVENTION

22 rue Grégoire-Pierre Herluison - CS 23076 - 10012 TROYES Cedex
**MISE AUX NORMES DE SÉCURITÉ DES ACCÈS AUX
INSTALLATIONS DU RÉSERVOIR DE VILLEMAUR**

DATE D'ÉTABLISSEMENT
DURÉE DE VALIDITÉ
ADRESSE D'INTERVENTION
CONTACT

02/06/2022
6 mois
Réservoir de Villemaur
Cendrine RONDEAU - tél. 03 25 72 19 62

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Montant HT
Mise aux normes de sécurité des accès aux ouvrages et équipements pour le personnel d'exploitation comprenant la fourniture et l'installation d'un escalier d'accès Alu pour la cuve gauche et un autre pour la cuve droite, une échelle d'accès au niveau N+1, 2 échelles de qualité alimentaire dans chaque cuve, avec crinoline				
Montant des travaux	1	F	15 100,00 €	15 100,00 €
			Total HT	15 100,00 €
			TVA à 0,0%	- €
			Total TTC	15 100,00 €

Le directeur industriel,

Michel CONROUX

ACCEPTATION DU DEMANDEUR

Nom Prénom :

Qualité :

Date :

Signature : (Précédée de la mention manuscrite

Bon pour accord : Proposition reçue avant l'exécution des prestations)

Établissement public industriel et commercial

Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière

N° TVA intracommunautaire : FR77820972552

RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA DÉMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)

22 rue Grégoire-Pierre Herluison

CS 23076 - 10012 Troyes Cedex

Tél. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email : sddea@sddea.fr



RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE D'INTERVENTION

N° 19-22i2307

DEMANDEUR

RÉGIE DU SDDEA
COPE EP DE LA RÉGION DE VENDEVRE ET DU LANDION

ADRESSE DU DEMANDEUR
OBJET DE L'INTERVENTION

22 rue Grégoire-Pierre Herluison - CS 23076 - 10012 TROYES Cedex
**MISE AUX NORMES DE SÉCURITÉ DES ACCÈS AUX
INSTALLATIONS DU RÉSERVOIR DE COUVIGNON**

DATE D ÉTABLISSEMENT
DURÉE DE VALIDITÉ
ADRESSE D'INTERVENTION
CONTACT

02/06/2022
6 mois
Réservoir de Couvignon
Cendrine RONDEAU - tél. 03 25 72 19 62

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Montant HT
Mise aux normes de sécurité des accès aux ouvrages et équipements pour le personnel d'exploitation comprenant la fourniture et l'installation d'une échelle à marches pour accès à la cuve, d'une passerelle de jonction jusqu'à la cuve, d'une échelle de qualité alimentaire dans la cuve, avec crinoline et crosse				
Montant des travaux	1	F	7 500,00 €	7 500,00 €
			Total HT	7 500,00 €
			TVA à 0,0%	- €
			Total TTC	7 500,00 €

Le directeur industriel,

Michel CONROUX

ACCEPTATION DU DEMANDEUR

Nom Prénom :

Qualité :

Date :

Signature : (Précédée de la mention manuscrite

Bon pour accord : Proposition reçue avant l'exécution des prestations)

Établissement public industriel et commercial

Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière

N° TVA intracommunautaire : FR77820972552

RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA DÉMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)

22 rue Grégoire-Pierre Herluison

CS 23076 - 10012 Troyes Cedex

Tél. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email : sddea@sddea.fr





RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE D'INTERVENTION

N° 19-22i2324

DEMANDEUR

RÉGIE DU SDDEA
COPE EP DE LA RÉGION DE VENDEVRE ET DU LANDION

ADRESSE DU DEMANDEUR
OBJET DE L'INTERVENTION

22 rue Grégoire-Pierre Herluison - CS 23076 - 10012 TROYES Cedex
**MISE AUX NORMES DE SÉCURITÉ DES ACCÈS AUX
INSTALLATIONS DU RÉSERVOIR DE MAGNANT**

DATE D ÉTABLISSEMENT
DURÉE DE VALIDITÉ
ADRESSE D'INTERVENTION
CONTACT

02/06/2022
6 mois
Réservoir de Magnant
Cendrine RONDEAU - tél. 03 25 72 19 62

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Montant HT
Mise aux normes de sécurité des accès aux ouvrages et équipements pour le personnel d'exploitation comprenant la fourniture et l'installation d'une échelle de qualité alimentaire dans la cuve, avec crinoline et crosse de préhension				
Montant des travaux	1	F	5 200,00 €	5 200,00 €
			Total HT	5 200,00 €
			TVA à 0,0%	- €
			Total TTC	5 200,00 €

Le directeur industriel,

Michel CONROUX

ACCEPTATION DU DEMANDEUR

Nom Prénom :

Qualité :

Date :

Signature : (Précédée de la mention manuscrite

Bon pour accord : Proposition reçue avant l'exécution des prestations)

Établissement public industriel et commercial

Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière

N° TVA intracommunautaire : FR77820972552

RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA DÉMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)

22 rue Grégoire-Pierre Herluison

CS 23076 - 10012 Troyes Cedex

Tél. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email : sddea@sddea.fr



RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE D'INTERVENTION

N° 19-22i2320

DEMANDEUR

RÉGIE DU SDDEA
COPE EP DE LA RÉGION DE VENDEVRE ET DU LANDION

ADRESSE DU DEMANDEUR
OBJET DE L'INTERVENTION

22 rue Grégoire-Pierre Herluison - CS 23076 - 10012 TROYES Cedex
**MISE AUX NORMES DE SÉCURITÉ DES ACCÈS AUX
INSTALLATIONS DU RÉSERVOIR DE MEURVILLE**

DATE D'ÉTABLISSEMENT
DURÉE DE VALIDITÉ
ADRESSE D'INTERVENTION
CONTACT

02/06/2022
6 mois
Réservoir de Meurville
Cendrine RONDEAU - tél. 03 25 72 19 62

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Montant HT
Mise aux normes de sécurité des accès aux ouvrages et équipements pour le personnel d'exploitation comprenant la fourniture et l'installation d'une échelle de qualité alimentaire dans la cuve, avec crinoline et crosse de préhension				
Montant des travaux	1	F	7 000,00 €	7 000,00 €
			Total HT	7 000,00 €
			TVA à 0,0%	- €
			Total TTC	7 000,00 €

Le directeur industriel,

Michel CONROUX

ACCEPTATION DU DEMANDEUR

Nom Prénom :

Qualité :

Date :

Signature : (Précédée de la mention manuscrite

Bon pour accord : Proposition reçue avant l'exécution des prestations)

Établissement public industriel et commercial
Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière
N° TVA intracommunautaire : FR77820972552
RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE
L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA
DÉMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)

22 rue Grégoire-Pierre Herluison
CS 23076 - 10012 Troyes Cedex
Tél. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email : sddea@sddea.fr





RÉGIE DU
SDDEA

PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE D'INTERVENTION

N° 19-22i2306

DEMANDEUR

RÉGIE DU SDDEA
COPE EP DE LA RÉGION DE VENDEVRE ET DU LANDION

ADRESSE DU DEMANDEUR
OBJET DE L'INTERVENTION

22 rue Grégoire-Pierre Herluison - CS 23076 - 10012 TROYES Cedex
**MISE AUX NORMES DE SÉCURITÉ DES ACCÈS AUX
INSTALLATIONS DU RÉSERVOIR DE VAL PERDU**

DATE D ÉTABLISSEMENT
DURÉE DE VALIDITÉ
ADRESSE D'INTERVENTION
CONTACT

02/06/2022
6 mois
Réservoir de Val Perdu à Couvignon
Cendrine RONDEAU - tél. 03 25 72 19 62

Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire HT	Montant HT
Mise aux normes de sécurité des accès aux ouvrages et équipements pour le personnel d'exploitation comprenant la fourniture et l'installation d'une échelle verticale pour accès au niveau N-1, d'une échelle à marches pour accès à la cuve, d'une passerelle de franchissement et de jonction jusqu'à la cuve, d'une échelle de qualité alimentaire dans la cuve, avec crinoline et crosse				
Montant des travaux	1	F	9 900,00 €	9 900,00 €
			Total HT	9 900,00 €
			TVA à 0,0%	- €
			Total TTC	9 900,00 €

Le directeur industriel,

Michel CONROUX

ACCEPTATION DU DEMANDEUR

Nom Prénom :

Qualité :

Date :

Signature : (Précédée de la mention manuscrite

Bon pour accord : Proposition reçue avant l'exécution des prestations)

Établissement public industriel et commercial

Régie dotée de la personnalité juridique et autonomie financière

N° TVA intracommunautaire : FR77820972552

RÉGIE DU SYNDICAT MIXTE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA DÉMOUSTIFICATION (RÉGIE DU SDDEA)

22 rue Grégoire-Pierre Herluison

CS 23076 - 10012 Troyes Cedex

Tél. : 03 25 83 27 27 • www.sddea.fr • Email : sddea@sddea.fr